


# Gebruiksaanwijzing

## Daikin Altherma 3 R ECH<sub>2</sub>O

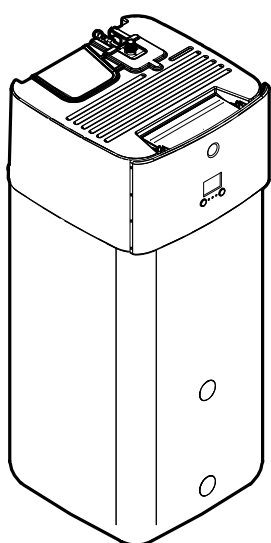

EBSH11P30D▲▼  
EBSHB11P30D▲▼  
EBSH11P50D▲▼  
EBSHB11P50D▲▼  
EBSH16P30D▲▼  
EBSHB16P30D▲▼  
EBSH16P50D▲▼  
EBSHB16P50D▲▼  
EBSX11P30D▲▼  
EBSXB11P30D▲▼  
EBSX11P50D▲▼  
EBSXB11P50D▲▼  
EBSX16P30D▲▼  
EBSXB16P30D▲▼  
EBSX16P50D▲▼  
EBSXB16P50D▲▼

▲ = 1, 2, 3, ..., 9, A, B, C, ..., Z  
▼ = , , 1, 2, 3, ..., 9

## Inhoudsopgave

|           |                                                                             |           |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b>  | <b>Over dit document</b>                                                    | <b>2</b>  |
| <b>2</b>  | <b>Veiligheidsinstructies voor de gebruiker</b>                             | <b>3</b>  |
| 2.1       | Algemeen                                                                    | 3         |
| 2.2       | Instructies voor veilig gebruik                                             | 4         |
| <b>3</b>  | <b>Over het systeem</b>                                                     | <b>4</b>  |
| 3.1       | Onderdelen in een typische systeemlay-out                                   | 5         |
| <b>4</b>  | <b>Beknopte handleiding</b>                                                 | <b>5</b>  |
| 4.1       | Toegangs niveau van de gebruiker                                            | 5         |
| 4.2       | Ruimteverwarming/-koeling                                                   | 5         |
| 4.3       | Warm tapwater                                                               | 6         |
| <b>5</b>  | <b>Werking</b>                                                              | <b>7</b>  |
| 5.1       | Gebruikersinterface: overzicht                                              | 7         |
| 5.2       | Menustructuur: Overzicht gebruikersinstellingen                             | 9         |
| 5.3       | Mogelijke schermen: overzicht                                               | 10        |
| 5.3.1     | Startscherm                                                                 | 10        |
| 5.3.2     | Het scherm Hoofdmenu                                                        | 11        |
| 5.3.3     | Instelpunt-scherm                                                           | 11        |
| 5.3.4     | Gedetailleerd scherm met waarden                                            | 12        |
| 5.4       | De werking AAN of UIT zetten                                                | 12        |
| 5.4.1     | Visuele aanduiding                                                          | 12        |
| 5.4.2     | Om AAN of UIT te zetten                                                     | 12        |
| 5.5       | Informatie aflezen                                                          | 13        |
|           | Informatie aflezen                                                          | 13        |
|           | Mogelijk af te lezen Informatie                                             | 13        |
| 5.6       | De regeling van de ruimteverwarming/-koeling                                | 13        |
| 5.6.1     | De ruimtebedrijfsmodus instellen                                            | 13        |
| 5.6.2     | De gewenste kamertemperatuur wijzigen                                       | 13        |
| 5.6.3     | De gewenste aanvoerwatertemperatuur wijzigen                                | 14        |
| 5.7       | Het warm tapwater regelen                                                   | 14        |
| 5.7.1     | Stand Warmhouden                                                            | 14        |
| 5.7.2     | De stand Gepland warmhouden                                                 | 14        |
| 5.7.3     | Krachtige warm tapwaterwerking gebruiken                                    | 15        |
| 5.8       | Programmascherm: voorbeeld                                                  | 15        |
| 5.9       | Weersafhankelijke curve                                                     | 17        |
| 5.9.1     | Wat is een weersafhankelijke curve?                                         | 17        |
| 5.9.2     | Curve met 2 punten                                                          | 17        |
| 5.9.3     | Curve volgens helling en afwijking                                          | 17        |
| 5.9.4     | Weersafhankelijke curves gebruiken                                          | 18        |
| <b>6</b>  | <b>Tips om energie te besparen</b>                                          | <b>19</b> |
| <b>7</b>  | <b>Onderhoud en service</b>                                                 | <b>19</b> |
| 7.1       | Overzicht: onderhoud en service                                             | 19        |
| <b>8</b>  | <b>Opsporen en verhelpen van storingen</b>                                  | <b>20</b> |
| 8.1       | De help-tekst weergeven in geval van een storing                            | 20        |
| 8.2       | De storingshistoriek nagaan                                                 | 20        |
| 8.3       | Symptoom: u vindt het te koud (warm) in uw woonruimte                       | 20        |
| 8.4       | Symptoom: het water uit de kraan is te koud                                 | 20        |
| 8.5       | Symptoom: Storing in de warmtepomp                                          | 20        |
| 8.6       | Symptoom: Het systeem maakt gorgelende geluiden na de inbedrijfstelling     | 21        |
| <b>9</b>  | <b>Als afval verwijderen</b>                                                | <b>21</b> |
| <b>10</b> | <b>Verklarende woordenlijst</b>                                             | <b>21</b> |
| <b>11</b> | <b>Installateurinstellingen: tabellen die de installateur moet invullen</b> | <b>21</b> |
| 11.1      | Configuratiewizard                                                          | 21        |
| 11.2      | Menu Instellingen                                                           | 22        |

## 1 Over dit document

Onze welgemeende dank voor de aankoop van dit product. Verzoek:

- Lees zorgvuldig de documentatie vooraleer de gebruikersinterface te gebruiken om zo de best mogelijke werking te kunnen garanderen.
- Vraag de installateur u te informeren over de instellingen die hij gebruikte om uw systeem te configureren. Controleer of hij de tabellen met de installateurinstellingen ingevuld heeft. Indien NIET, verzoek hem dit alsnog te doen.
- Bewaar de documentatie voor latere raadpleging.

### Doelpubliek

Eindgebruikers

### Documentatieset

Dit document maakt deel uit van een documentatieset. De volledige set omvat:

- **Algemene veiligheidsmaatregelen:**
  - Veiligheidsinstructies die u moet lezen vooraleer tot de installatie over te gaan
  - Formaat: Papier (in de doos van de binnenunit)
- **Gebruiksaanwijzing:**
  - Snelle gids voor basisgebruik
  - Formaat: Papier (in de doos van de binnenunit)
- **Uitgebreide handleiding voor de gebruiker:**
  - Gedetailleerde stap per stap instructies en achtergrondinformatie voor basis- en gevorderd gebruik
  - Formaat: Digitale bestanden op <https://www.daikin.eu>. Gebruik de zoekfunctie 🔍 om uw model te vinden.
- **Installatiehandleiding – Buitenunit:**
  - Installatieaanwijzingen
  - Formaat: Papier (in de doos van de buitenunit)
- **Installatiehandleiding – Binnenunit:**
  - Installatieaanwijzingen
  - Formaat: Papier (in de doos van de binnenunit)
- **Uitgebreide handleiding voor de installateur:**
  - Voorbereiding van de installatie, goede praktijken, referentiegegevens, enz.
  - Formaat: Digitale bestanden op <https://www.daikin.eu>. Gebruik de zoekfunctie 🔍 om uw model te vinden.
- **Bijlageboek met optionele uitrustingen en apparatuur:**
  - Aanvullende informatie over hoe optionele uitrustingen en apparatuur te installeren
  - Formaat: Papier (in de doos van de binnenunit) + digitale bestanden op <https://www.daikin.eu>. Gebruik de zoekfunctie 🔍 om uw model te vinden.

Laatste herzieningen van de meegeleverde documentatie kunnen op de regionale Daikin-website of via uw installateur beschikbaar zijn.

De originele instructies zijn opgesteld in het Engels. Alle andere talen zijn vertalingen van de oorspronkelijke instructies.

### ONECTA-app



Als uw installateur deze heeft ingesteld, kunt u de ONECTA-app gebruiken om de status van uw systeem te controleren en op te volgen. Voor meer informatie, zie:

<http://www.onlinecontroller.daikineurope.com/>



### Referenties

Referenties (voorbeeld: [4.3]) helpen u om steeds te weten waar u zich bevindt in de menustructuur van de gebruikersinterface.

|   |                                                                                                                                                           |   |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 1 | De referenties <b>inschakelen</b> : Druk in het startscherm of hoofdmenu-scherm op de help-knop. De referenties verschijnen links bovenaan op het scherm. | ? |
| 2 | De referenties <b>uitschakelen</b> : Druk opnieuw op de help-knop.                                                                                        | ? |

Dit document vermeldt tevens deze referenties. **Voorbeeld:**

|   |                                                            |  |
|---|------------------------------------------------------------|--|
| 1 | Ga naar [4.3]: Ruimteverwarming/-koeling > Werkingsgebied. |  |
|---|------------------------------------------------------------|--|

Dit betekent:

|   |                                                                                                   |  |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1 | Ga vanuit het startscherm naar Ruimteverwarming/-koeling door aan de linkse draaiknop te draaien. |  |
|   |                                                                                                   |  |
| 2 | Druk op de linkse draaiknop om naar het submenu te gaan.                                          |  |
| 3 | Draai aan de linkse draaiknop en ga naar Werkingsgebied.                                          |  |
|   |                                                                                                   |  |
| 4 | Druk op de linkse draaiknop om naar het submenu te gaan.                                          |  |

## 2 Veiligheidsinstructies voor de gebruiker

Leef altijd de volgende veiligheidsinstructies en voorschriften na.

### 2.1 Algemeen



#### WAARSCHUWING

Indien u twijfels heeft over de bediening van de unit, neem contact op met uw dealer.



#### WAARSCHUWING

Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf een leeftijd van 8 jaar en door personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale mogelijkheden of een gebrek aan ervaring en kennis als het gebruik van het apparaat op een veilige manier werd uitgelegd en als zij de gevaren hiervan begrijpen.

Kinderen mogen **NIET** met het apparaat spelen.

Reiniging en onderhoud door de gebruiker mag **NIET** worden uitgevoerd door kinderen zonder toezicht.



#### WAARSCHUWING

Om elektrische schokken of brand te voorkomen:

- Spoel de unit **NIET** af.
- Gebruik de unit **NIET** met natte handen.
- Plaats **GEEN** voorwerpen met water op de unit.



#### VOORZICHTIG

- Plaats **GEEN** voorwerpen, apparatuur of uitrustingen bovenop de unit.
- Klim, zit of sta **NIET** op de unit.

- Units dragen het volgende symbool:



Dit betekent dat u **GEEN** elektrische en elektronische producten mag mengen met ongesorteerd huishoudelijk afval. Probeer het systeem **NIET** zelf te ontmantelen: het ontmantelen van het systeem en het behandelen van het koelmiddel, van olie en van andere onderdelen **MOET** door een erkende installateur conform met de geldende wetgeving uitgevoerd worden.

De units **MOETEN** voor hergebruik, recyclage en terugwinning bij een gespecialiseerd behandlingsbedrijf worden behandeld. Door ervoor te zorgen dat dit product op de juiste manier wordt weggeworpen, draagt u bij tot het voorkomen van mogelijke negatieve gevolgen voor milieu en menselijke gezondheid. Voor meer informatie, contacteer uw installateur of de plaatselijke overheid.

### 3 Over het systeem

- Batterijen dragen het volgende symbool:



Dit betekent dat de batterijen NIET met ongesorteerd huishoudelijk afval gemengd mogen worden. Indien onder het symbool een scheikundig symbool afgebeeld staat, betekent dit scheikundig symbool dat de batterij een zwaar metaal bevat boven een bepaalde concentratie.

Mogelijke chemische symbolen: Pb: lood (>0,004%).

Lege batterijen MOETEN voor hergebruik door een gespecialiseerde installatie worden verwerkt. Door ervoor te zorgen dat lege batterijen op de juiste manier worden weggegooid, helpt u mogelijke negatieve gevolgen voor milieu en menselijke gezondheid te voorkomen.

## 2.2 Instructies voor veilig gebruik



### WAARSCHUWING: MATIG ONTVLAMBAAR MATERIAAL

Het koelmiddel in deze unit is weinig ontvlambaar.



### WAARSCHUWING

Stel het toestel zo op dat mechanische schade wordt voorkomen en in een kamer waar er geen ontstekingsbronnen zijn die doorlopend werken (zoals open vuur, een gastoestel of elektrische verwarming die aanstaat enz.).



### WAARSCHUWING

- Doorboor of verbrand GEEN onderdelen van de koelmiddelcyclus.
- Gebruik GEEN andere schoonmaakmiddelen of manieren om het ontdooien te versnellen dan die aanbevolen door de fabrikant.
- Denk eraan dat het koelmiddel in het systeem geurloos is.



### WAARSCHUWING

- Het koelmiddel in de unit is weinig ontvlambaar, maar lekt normaal NIET. Als het koelmiddel in de kamer lekt en in contact komt met vuur van een brander, een verwarming of een fornuis, dan kan er brand ontstaan of kan een schadelijk gas worden gevormd.

- Schakel alle verwarmingstoestellen met verbranding UIT, verlucht de ruimte en neem contact op met de dealer waar u de unit hebt gekocht.
- Gebruik de unit NIET totdat iemand van de servicedienst heeft bevestigd dat het deel met het koelmiddel gerepareerd is.



### WAARSCHUWING

**Warmteafgevers of verdeelstukken ontlichten.** Vooraleer u warmteafgevers of verdeelstukken ontlicht, moet u eerst controleren of  of  op het startscherm van de gebruikersinterface wordt weergegeven.

- Indien dit niet het geval is, mag u deze onmiddellijk ontlichten.
- Indien dit wel het geval is, zorg ervoor dat de kamer waarin u wilt ontlichten voldoende verlucht wordt.  
**Reden:** Er kan koelmiddel in het watercircuit lekken en dus ook in de kamer wanneer u de warmteafgevers of verdeelstukken ontlicht.

## 3 Over het systeem

Afhankelijk van de systeemlay-out kan het systeem:

- Een plaats verwarmen
- Een plaats afkoelen (indien een model met verwarmings-/koelwarmtepomp geplaatst werd)
- Warm tapwater klaarmaken



### INFORMATIE


Koeling is alleen van toepassing in geval van omkeerbare modellen.



### INFORMATIE

Als er in de primaire zone vloerverwarming is geïnstalleerd, kan de primaire zone in de koelstand alleen voor verfrissing zorgen. Echte koeling is dan NIET toegestaan.

### 3.1 Onderdelen in een typische systeelay-out

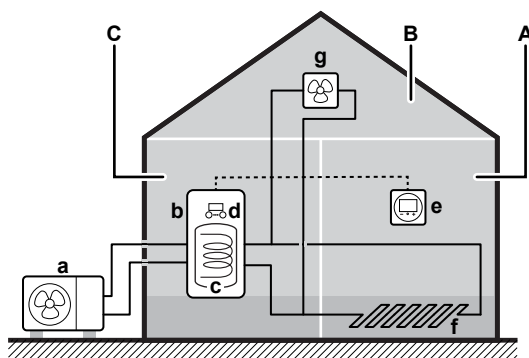

- A** Primaire zone. **Voorbeeld:** Woonkamer.  
**B** Secundaire zone. **Voorbeeld:** Slaapkamer.  
**C** Technische ruimte. **Voorbeeld:** Garage.  
**a** Warmtepomp van de buitenunit  
**b** Warmtepomp van de binnenunit  
**c** Energie-opslagtank  
**d** Gebruikersinterface van de binnenunit  
**e** Speciale interface voor menselijk comfort (BRC1HHDA gebruikt als kamerthermostaat)  
**f** Vloerverwarming  
**g** Radiatoren, warmtepompconvectoren of ventilatorconvectoren

## 4 Beknopte handleiding

### 4.1 Toegangs niveau van de gebruiker

Hoeveel informatie u in de menustructuur kunt lezen en bewerken, hangt af van uw gebruikerstoegangs niveau:

- Gebruiker: Standaardmodus
- Gevorderde gebruiker: U kunt meer informatie lezen en bewerken

#### Het gebruikerstoegangs niveau wijzigen

|   |                                                                        |   |
|---|------------------------------------------------------------------------|---|
| 1 | Ga naar [B]: Gebruikersprofiel.                                        |   |
|   |                                                                        |   |
| 2 | Voer de toepasselijke pincode voor het gebruikerstoegangs niveau in.   | — |
|   | ▪ Blader door de lijst van cijfers en wijzig het geselecteerde cijfer. |   |
|   | ▪ Verplaats de cursor van links naar rechts.                           |   |
|   | ▪ Bevestig de pincode en ga verder.                                    |   |

#### Pincode gebruiker

De pincode voor Gebruiker is **0000**.



#### Pincode gevorderde eindgebruiker

De pincode voor Gevorderde gebruiker is **1234**. Bijkomende menu-items voor de gebruiker zijn nu zichtbaar.



### 4.2 Ruimteverwarming/-koeling

De functie verwarming/koeling van ruimten AAN of UIT zetten



#### OPMERKING

**Vorstbescherming kamer.** Zelfs als u de ruimteverwarming/-koeling UIT zet ([C.2]: In werking > Ruimteverwarming/-koeling), kan de vorstbescherming kamer – indien ingeschakeld – nog worden geactiveerd. Voor regeling via de aanvoerwatertemperatuur en regeling via een externe kamerthermostaat is de bescherming echter NIET gegarandeerd.

|   |                                                        |  |
|---|--------------------------------------------------------|--|
| 1 | Ga naar [C.2]: In werking > Ruimteverwarming/-koeling. |  |
|   |                                                        |  |
| 2 | Stel de werking in op Aan of Uit.                      |  |

#### De gewenste kamertemperatuur wijzigen

Tijdens de kamertemperatuurregeling kunt u het instelpunt-scherm van de kamertemperatuur gebruiken om de gewenste kamertemperatuur af te lezen en aan te passen.

|   |                                                                            |  |
|---|----------------------------------------------------------------------------|--|
| 1 | Ga naar [1]: Kamer.                                                        |  |
|   |                                                                            |  |
| 2 | Pas de gewenste kamertemperatuur aan.                                      |  |
|   |                                                                            |  |
|   | <b>a</b> Werkelijke kamertemperatuur<br><b>b</b> Gewenste kamertemperatuur |  |

#### De gewenste aanvoerwatertemperatuur wijzigen

U kunt het instelpunt-scherm van de aanvoerwatertemperatuur gebruiken om de gewenste aanvoerwatertemperatuur af te lezen en aan te passen.

## 4 Beknopte handleiding

**1** Ga naar [2]: Hoofdzone of [3]: Secundaire zone.

2

Hoofdzone

3

Secundaire zone

**2** Pas de gewenste aanvoerwatertemperatuur aan.

2

Hoofdzone

3

Secundaire zone

**a** Werkelijke aanvoerwatertemperatuur  
**b** Gewenste aanvoerwatertemperatuur

Om de weersafhankelijke curve voor de verwarmings-/koelingszones van ruimten te wijzigen

1 Ga naar de betreffende zone:


| Zone                                | Ga naar ...                                  |
|-------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Primaire zone – Verwarming</b>   | [2.5] Hoofdzone > Stooklijn verwarming       |
| <b>Primaire zone – Koeling</b>      | [2.6] Hoofdzone > Stooklijn koeling          |
| <b>Secundaire zone – Verwarming</b> | [3.5] Secundaire zone > Stooklijn verwarming |
| <b>Secundaire zone – Koeling</b>    | [3.6] Secundaire zone > Stooklijn koeling    |

2 Wijzig de weersafhankelijke curve.


Er zijn 2 types van WA-curve: **curve volgens helling en afwijking** (standaard), en **curve met 2 punten**. Indien nodig kunt u het type wijzigen in [2.E] Hoofdzone > Stooklijntype. De manier waarop de curve wordt aangepast, hangt af van het type.

### Curve volgens helling en afwijking

**Helling.** Wanneer de helling wordt gewijzigd, is de nieuwe voorkeurstemperatuur bij X1 ongelijkmatig hoger dan de voorkeurstemperatuur bij X2.

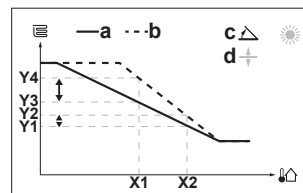

**Afwijking.** Wanneer de afwijking wordt gewijzigd, is de nieuwe voorkeurstemperatuur bij X1 gelijkmatig hoger dan de voorkeurstemperatuur bij X2.

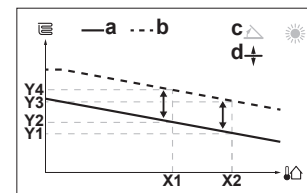


**X1, X2** Buitenomgevingstemperatuur  
**Y1~Y4** Gewenste aanvoerwatertemperatuur  
**a** WA-curve vóór wijzigingen  
**b** WA-curve na wijzigingen  
**c** Helling  
**d** Afwijking

#### Mogelijke acties in dit scherm

|  |                                                                                                                                       |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Selecteer helling of afwijking.                                                                                                       |
|  | Verhoog of verlaag de helling/afwijking.                                                                                              |
|  | Wanneer helling is geselecteerd: stel de helling in en ga naar afwijking.<br>Wanneer afwijking is geselecteerd: stel de afwijking in. |
|  | Bevestig de wijzigingen en keer terug naar het submenu.                                                                               |

### Curve met 2 punten



**X1, X2** Buitenomgevingstemperatuur  
**Y1, Y2** Gewenste aanvoerwatertemperatuur

#### Mogelijke acties in dit scherm

|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
|  | Ga door de temperaturen.              |
|  | Wijzig de temperatuur.                |
|  | Ga naar de volgende temperatuur.      |
|  | Bevestig de wijzigingen en ga verder. |

### Meer informatie

Voor meer informatie, zie ook:

- ["5.4 De werking AAN of UIT zetten"](#) [p 12]
- ["5.6 De regeling van de ruimteverwarming/-koeling"](#) [p 13]
- ["5.8 Programmascherm: voorbeeld"](#) [p 15]
- ["5.9 Weersafhankelijke curve"](#) [p 17]
- Uitgebreide handleiding voor de gebruiker

## 4.3 Warm tapwater

### De werking tankverwarming AAN of UIT zetten



#### OPMERKING

Om een veilige werking van het systeem te garanderen, mag u het warm tapwater NIET uitschakelen wanneer ruimteverwarming vereist is.

**OPMERKING**

**Desinfectiestand.** Zelfs als u de werking tankverwarming UIT zet ([C.3]: In werking > Tank), zal de desinfectiestand actief blijven. Als u ze echter UIT zet terwijl de tank wordt gedesinfecteerd, zal er een AH-fout worden gegenereerd.

|   |                                   |  |
|---|-----------------------------------|--|
| 1 | Ga naar [C.3]: In werking > Tank. |  |
|   |                                   |  |
| 2 | Stel de werking in op Aan of Uit. |  |

**Het instelpunt voor de tanktemperatuur wijzigen**

In de stand Enkel warmhouden kunt u het instelpunt-scherm van de tanktemperatuur gebruiken om de temperatuur van de opslagtank af te lezen en aan te passen. De resulterende warm tapwatertemperatuur hangt af van dit instelpunt alsook van de werkelijke temperatuur van de opslagtank.

|   |                                                                                      |  |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1 | Ga naar [5]: Tank.                                                                   |  |
|   |                                                                                      |  |
| 2 | Pas de warm tapwatertemperatuur aan.                                                 |  |
|   | <p>a Werkelijke warm tapwatertemperatuur<br/>b Gewenste warm tapwatertemperatuur</p> |  |

In andere standen kunt u alleen het instelpunt-scherm zien, maar kunt u geen wijzigingen aanbrengen.

**Meer informatie**

Voor meer informatie, zie ook:

- "5.4 De werking AAN of UIT zetten" [p. 12]
- "5.7 Het warm tapwater regelen" [p. 14]
- "5.8 Programmascherm: voorbeeld" [p. 15]
- Uitgebreide handleiding voor de gebruiker


## 5 Werking

**INFORMATIE**

Koeling is alleen van toepassing in geval van omkeerbare modellen.

### 5.1 Gebruikersinterface: overzicht

De gebruikersinterface heeft de volgende onderdelen:

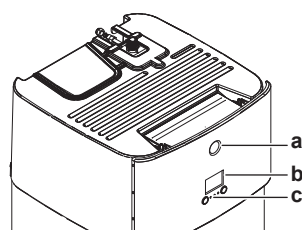

- a Statusindicator  
b LCD-scherm  
c Draaiknoppen en toetsen

**Statusindicator**

De statusindicator-LEDs gaan branden of knipperen om de bedrijfsmodus van de unit aan te geven.

| LED              | Stand     | Beschrijving                                                                                                   |
|------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Knipperend blauw | Stand-by  | De unit is niet in bedrijf.                                                                                    |
| Constant blauw   | Bediening | De unit is in bedrijf.                                                                                         |
| Knipperend rood  | Storing   | Er is een storing.<br>Zie "8.1 De help-tekst weergeven in geval van een storing" [p. 20] voor meer informatie. |


**LCD-scherm**

Het LCD-scherm heeft een slaapstand. Wanneer de gebruikersinterface 15 minuten niet wordt gebruikt, valt het scherm uit. Zodra u op een druktoets duwt of aan een van de draaiknoppen draait, licht het scherm weer op.

**Draaiknoppen en toetsen**

U gebruikt de draaiknoppen en toetsen:

- Om door de schermen, menu's en instellingen van het LCD-scherm te navigeren
- Om waarden in te stellen

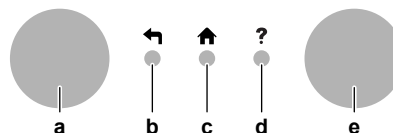


| Onderdeel          | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a Linkse draaiknop | Het LCD_scherm geeft een boog weer links op het display wanneer u de linkse draaiknop kunt gebruiken. <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ : Draai en druk vervolgens de linkse draaiknop in. Navigeer doorheen de menustructuur.</li> <li>▪ : Draai de linkse draaiknop. Kies een menu-item.</li> <li>▪ : Druk de linkse draaiknop in. Bevestig uw keuze of ga naar een submenu.</li> </ul> |
| b Terug-toets      | : Druk hierop om 1 stap terug te gaan in de menustructuur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| c Home-toets       | : Druk hierop om terug te gaan naar het startscherm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| d Help-toets       | : Druk hierop om een helptekst in verband met de huidige pagina weer te geven (indien beschikbaar).                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## 5 Werking

| Onderdeel              | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| e<br>Rechtse draaiknop | <p>Het LCD-scherm geeft een boog weer rechts op het display wanneer u de rechtse draaiknop kunt gebruiken.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>○...: Draai en druk vervolgens de rechtse draaiknop in. Wijzig een waarde of instelling, die rechts op het scherm worden getoond.</li><li>○...: Draai de rechtse draaiknop. Navigeer door de mogelijke waarden en instellingen.</li><li>○...: Druk de rechtse draaiknop in. Bevestig uw keuze en ga naar het volgende menu-item.</li></ul> |



## 5.2 Menustructuur: Overzicht gebruikersinstellingen

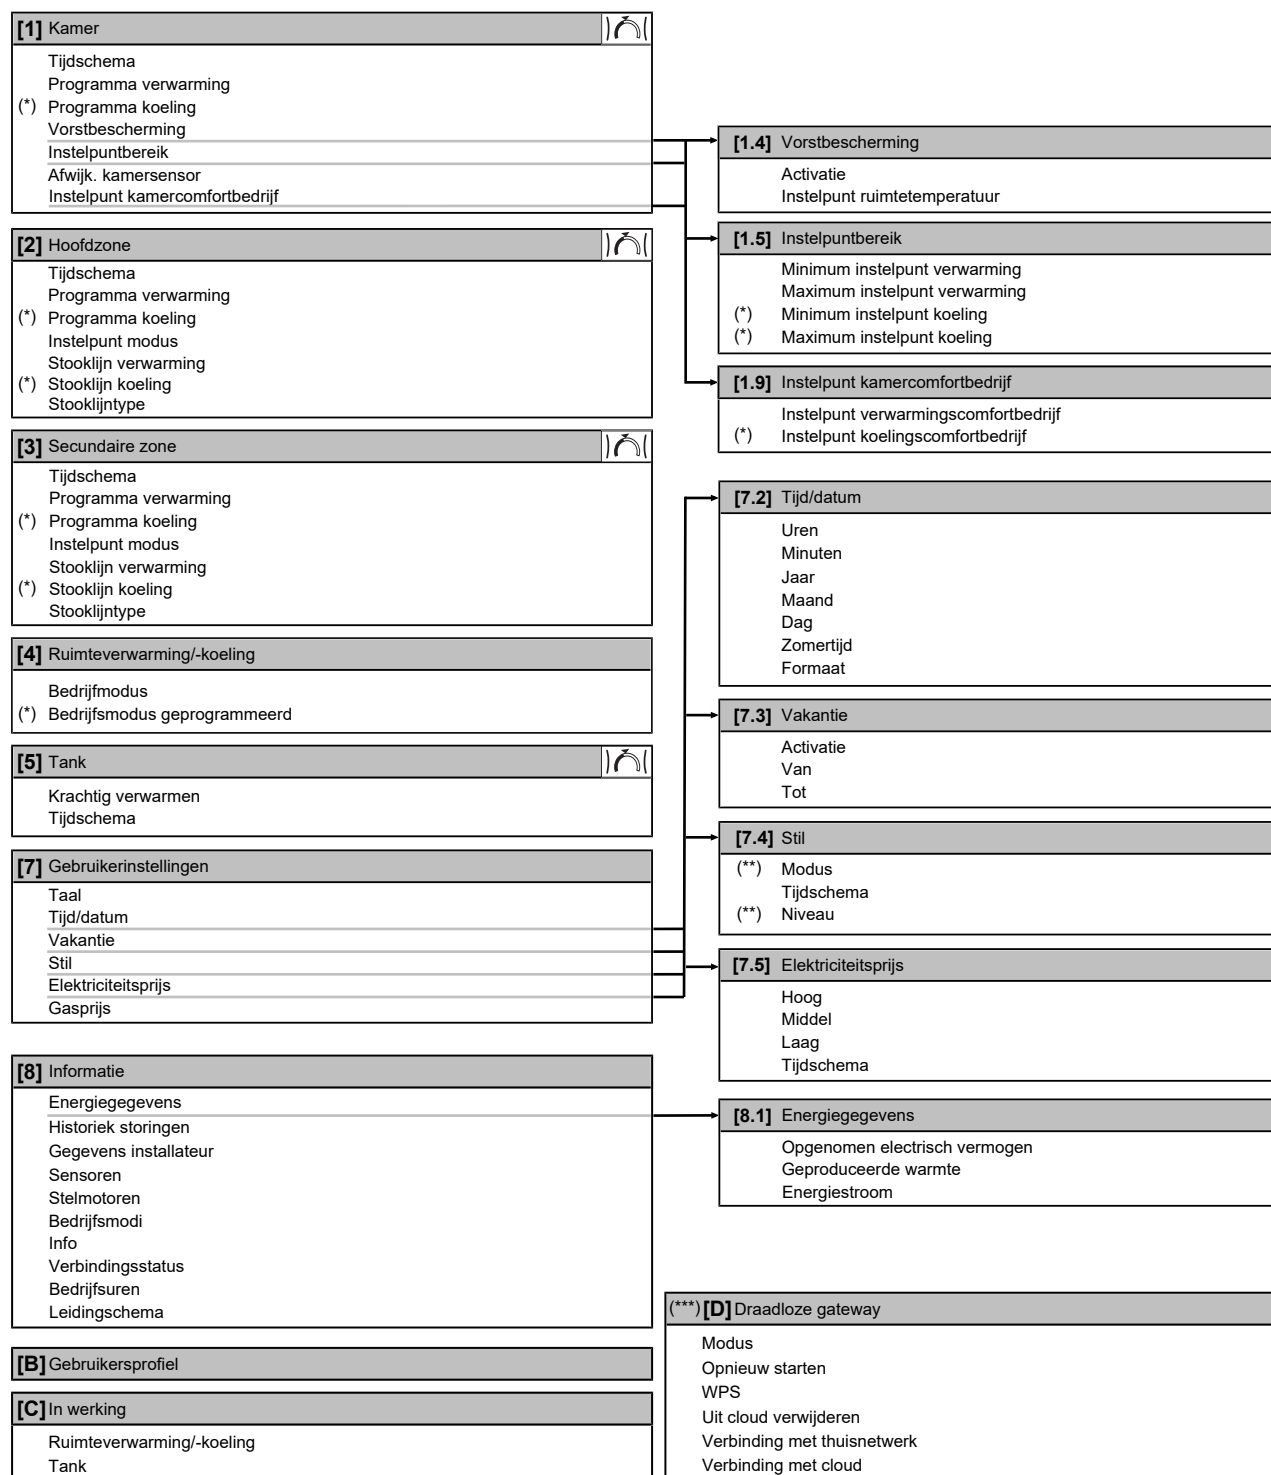

Instelpunt-scherm

(\*) Alleen van toepassing voor modellen waarmee koeling mogelijk is.

(\*\*) Alleen toegankelijk voor de installateur

(\*\*\*) Alleen van toepassing als er WLAN werd geplaatst




### INFORMATIE

Naargelang de geselecteerde installateurinstellingen en het type unit, zullen de instellingen zichtbaar/onzichtbaar zijn.

## 5 Werking

### 5.3 Mogelijke schermen: overzicht


De meest voorkomende schermen zijn de volgende:

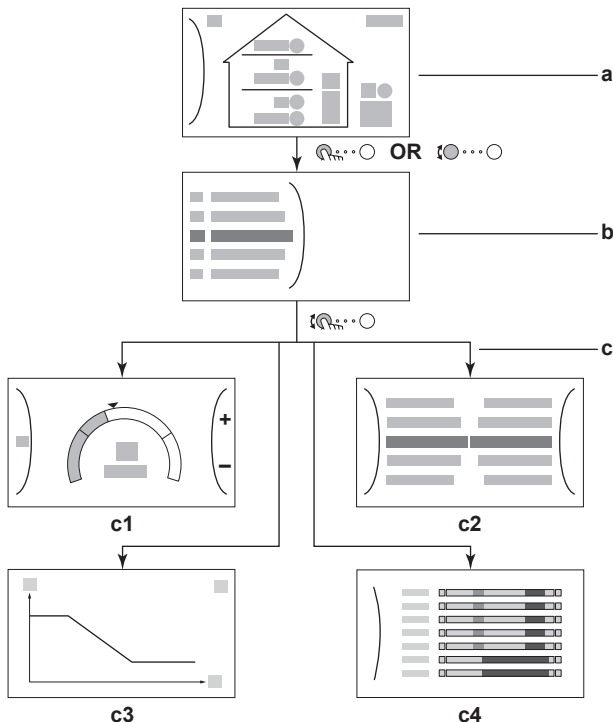

- a Startscreen  
b Het scherm Hoofdmenu  
c Subscheren:  
c1: Instelpunt scherm  
c2: Gedetailleerd scherm met waarden  
c3: Scherm met weersafhankelijke curve  
c4: Scherm met programma

#### 5.3.1 Startscreen

Druk op de -toets om terug te keren naar het startscreen. U krijgt een overzicht van de unitconfiguratie en de kamer- en instelpunttemperaturen te zien. Alleen symbolen die van toepassing zijn op uw configuratie zijn zichtbaar op het startscreen.

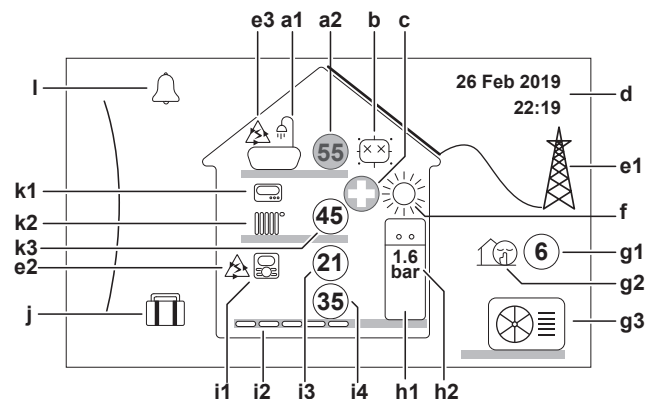

| Mogelijke acties in dit scherm |                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------|
|                                | Ga door de lijst van het hoofdmenu.   |
|                                | Ga naar het hoofdmenu-scherm.         |
| ?                              | Referenties inschakelen/uitschakelen. |

| Onderdeel | Beschrijving                           |
|-----------|----------------------------------------|
| a         | Warm tapwater                          |
| a1        | Warm tapwater                          |
| a2        | Gemeten tanktemperatuur <sup>(a)</sup> |


| Onderdeel | Beschrijving                                                                                                                                                                                    |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| b         | <b>Desinfectie / Krachtig</b>                                                                                                                                                                   |
|           | Desinfectiestand actief                                                                                                                                                                         |
|           | Krachtige bedrijfsmodus actief                                                                                                                                                                  |
| c         | <b>Noodbedrijfsmodus</b>                                                                                                                                                                        |
|           | De warmtepomp is defect en het systeem werkt in Noodbedrijf-modus of de warmtepomp wordt gedwongen uitgeschakeld.                                                                               |
| d         | <b>Huidige datum en tijd</b>                                                                                                                                                                    |
| e         | <b>Slimme energie</b>                                                                                                                                                                           |
| e1        | Slimme energie is beschikbaar via zonnepanelen of een slim net.                                                                                                                                 |
| e2        | Slimme energie wordt op dit moment gebruikt voor verwarming van ruimten.                                                                                                                        |
| e3        | Slimme energie wordt op dit moment gebruikt voor warm tapwater.                                                                                                                                 |
| f         | <b>Ruimtebedrijfsmodus</b>                                                                                                                                                                      |
|           | Koeling                                                                                                                                                                                         |
|           | Verwarming                                                                                                                                                                                      |
| g         | <b>Buitenunit / geluidsarme stand</b>                                                                                                                                                           |
| g1        | Gemeten buitentemperatuur <sup>(a)</sup>                                                                                                                                                        |
| g2        | Geluidsarme stand actief                                                                                                                                                                        |
| g3        | Buitenunit                                                                                                                                                                                      |
| h         | <b>Binnenunit / warmtapwatertank</b>                                                                                                                                                            |
| h1        | Vloerstaande binnenunit met geïntegreerde tank                                                                                                                                                  |
|           | Op wand gemonteerde binnenunit                                                                                                                                                                  |
|           | Op wand gemonteerde binnenunit met afzonderlijke tank                                                                                                                                           |
| h2        | 1.6 bar Waterdruk                                                                                                                                                                               |
| i         | <b>Primaire zone</b>                                                                                                                                                                            |
| i1        | Type geïnstalleerde kamerthermostaat:                                                                                                                                                           |
|           | De unit werkt op basis van de omgevingstemperatuur van de speciale interface voor menselijk comfort (BRC1HHDA die als kamerthermostaat wordt gebruikt).                                         |
|           | De unit werkt op basis van de (bedrade of draadloze) externe kamerthermostaat.                                                                                                                  |
| —         | Er is geen kamerthermostaat geïnstalleerd of ingesteld. De unit werkt op basis van de aanvoerwatertemperatuur, ongeacht de werkelijke kamertemperatuur en/of de vraag om de kamer te verwarmen. |
| i2        | Type geïnstalleerd warmteafgever:                                                                                                                                                               |
|           | Vloerverwarming                                                                                                                                                                                 |
|           | Ventilo-convector                                                                                                                                                                               |
|           | Radiator                                                                                                                                                                                        |
| i3        | 21 Gemeten kamertemperatuur <sup>(a)</sup>                                                                                                                                                      |
| i4        | 35 Instelpunt aanvoerwatertemperatuur <sup>(a)</sup>                                                                                                                                            |
| j         | <b>Vakantiestand</b>                                                                                                                                                                            |
|           | Vakantiestand actief                                                                                                                                                                            |

| Onderdeel                                       | Beschrijving                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>k</b> Secundaire zone                        |                                                                                                                                                                                                 |
| <b>k1</b> Type geïnstalleerde kamerthermostaat: |                                                                                                                                                                                                 |
|                                                 | De unit werkt op basis van de (bedrade of draadloze) externe kamerthermostaat.                                                                                                                  |
| —                                               | Er is geen kamerthermostaat geïnstalleerd of ingesteld. De unit werkt op basis van de aanvoerwatertemperatuur, ongeacht de werkelijke kamertemperatuur en/of de vraag om de kamer te verwarmen. |
| <b>k2</b> Type geïnstalleerd warmteafgever:     |                                                                                                                                                                                                 |
|                                                 | Vloerverwarming                                                                                                                                                                                 |
|                                                 | Ventilo-convector                                                                                                                                                                               |
|                                                 | Radiator                                                                                                                                                                                        |
| <b>k3</b>                                       | Instelpunt aanvoerwatertemperatuur <sup>(a)</sup>                                                                                                                                               |
| <b>I</b> Storing                                |                                                                                                                                                                                                 |
|                                                 | Er is een storing.                                                                                                                                                                              |
|                                                 | Zie "8.1 De help-tekst weergeven in geval van een storing" ► 20] voor meer informatie.                                                                                                          |

<sup>(a)</sup> Als de bijbehorende werking (bijv. ruimteverwarming) niet actief is, wordt de cirkel grijs weergegeven.

### 5.3.2 Het scherm Hoofdmenu

Vanuit het startscherm drukt u () of draait u () de linkse draaiknop om het hoofdmenu te openen. Via het hoofdmenu hebt u toegang tot de verschillende instelpunt-schermen en submenu's.

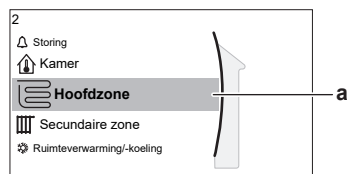

a Geselecteerd submenu

| Mogelijke acties in dit scherm |                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------|
|                                | Ga door de lijst.                     |
|                                | Ga naar het submenu.                  |
| ?                              | Referenties inschakelen/uitschakelen. |

| Submenu          | Beschrijving                                                                                                                                                                                                 |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [0]  of  Storing | <b>Beperking:</b> Wordt alleen weergegeven als er een storing optreedt.<br><br>Zie "8.1 De help-tekst weergeven in geval van een storing" ► 20] voor meer informatie.                                        |
| [1]  Kamer       | <b>Beperking:</b> Wordt alleen weergegeven als een speciale interface voor menselijk comfort (BRC1HHDA die als kamerthermostaat wordt gebruikt) de binnenunit bedient.<br><br>De kamertemperatuur instellen. |
| [2]  Hoofdzone   | Toont het symbool dat van toepassing is voor het type afgever van de primaire zone.<br><br>De aanvoerwatertemperatuur voor de primaire zone instellen.                                                       |


| Submenu                        | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [3]  Secundaire zone           | <b>Beperking:</b> Wordt alleen weergegeven als er twee aanvoerwatertemperatuurzones zijn. Toont het symbool dat van toepassing is voor het type afgever van de secundaire zone.<br><br>De aanvoerwatertemperatuur voor de secundaire zone (indien aanwezig) instellen. |
| [4]  Ruimteverwarming/-koeling | Toont het symbool dat van toepassing is voor uw unit.<br><br>De unit in stand verwarming of koeling zetten. U kunt de stand niet wijzigen op modellen met alleen verwarming.                                                                                           |
| [5]  Tank                      | De opslagtanktemperatuur instellen.                                                                                                                                                                                                                                    |
| [7]  Gebruikerinstellingen     | Biedt toegang tot gebruikersinstellingen zoals vakantiestand en geluidsarme stand.                                                                                                                                                                                     |
| [8]  Informatie                | Geeft gegevens en informatie over de binnenunit weer.                                                                                                                                                                                                                  |
| [9]  Installateursinstellingen | <b>Beperking:</b> Alleen voor de installateur.<br><br>Biedt toegang tot geavanceerde instellingen.                                                                                                                                                                     |
| [A]  Inbedrijfstelling         | <b>Beperking:</b> Alleen voor de installateur.<br><br>Testen en onderhoud uitvoeren.                                                                                                                                                                                   |
| [B]  Gebruikersprofiel         | Het actieve gebruikersprofiel wijzigen.                                                                                                                                                                                                                                |
| [C]  In werking                | De functie verwarming/koeling en productie van warm tapwater in- of uitschakelen.                                                                                                                                                                                      |
| [D]  Draadloze gateway         | <b>Beperking:</b> Wordt alleen weergegeven als er een draadloze LAN (WLAN) is geïnstalleerd.<br><br>Bevat de instellingen die nodig zijn bij het configureren van de ONECTA-app.                                                                                       |

### 5.3.3 Instelpunt-scherm


Het instelpunt-scherm wordt weergegeven voor schermen die systeemonderdelen beschrijven die een instelpuntwaarde nodig hebben.

#### Voorbeelden


[1] Scherm Kamertemperatuur

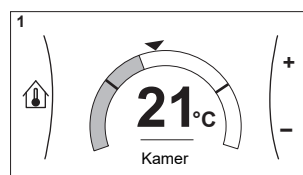


[2] Scherm Primaire zone

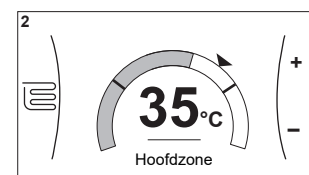

[3] Scherm Secundaire zone

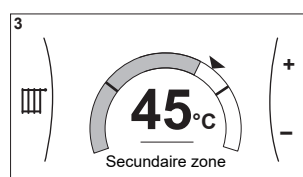


[5] Scherm Tanktemperatuur

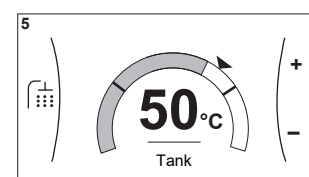

## 5 Werking


### Uitleg

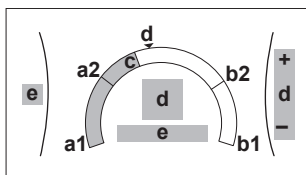

| Mogelijke acties in dit scherm |                                                        |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------|
|                                | Ga door de lijst van het submenu.                      |
|                                | Ga naar het submenu.                                   |
|                                | Wijzig en pas de gewenste temperatuur automatisch aan. |

| Onderdeel                    | Beschrijving |                                                                       |
|------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Minimale temperatuurbepering | a1           | Vastgelegd door de unit                                               |
|                              | a2           | Beperkt door de installateur                                          |
| Maximale temperatuurbepering | b1           | Vastgelegd door de unit                                               |
|                              | b2           | Beperkt door de installateur                                          |
| Huidige temperatuur          | c            | Gemeten door de unit                                                  |
| Gewenste temperatuur         | d            | Draai aan de rechtse draaiknop om te verhogen/verlagen.               |
| Submenu                      | e            | Draai aan of druk op de linkse draaiknop om naar het submenu te gaan. |

### 5.3.4 Gedetailleerd scherm met waarden

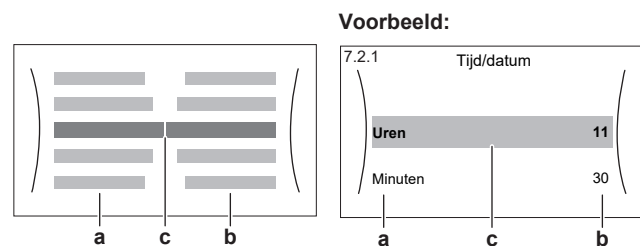

- a Instellingen  
b Waarden  
c Geselecteerde instelling en waarde


| Mogelijke acties in dit scherm |                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------|
|                                | Ga door de lijst met instellingen.    |
|                                | Verander de waarde.                   |
|                                | Ga naar de volgende instelling.       |
|                                | Bevestig de wijzigingen en ga verder. |

## 5.4 De werking AAN of UIT zetten

### 5.4.1 Visuele aanduiding


Bepaalde functies van de unit kunnen afzonderlijk ingeschakeld of uitgeschakeld worden. Als een bepaalde functie is uitgeschakeld, dan zal het overeenkomstige temperatuursymbool in het startscherm grijs worden weergegeven.

### Ruimteverwarming/-koeling

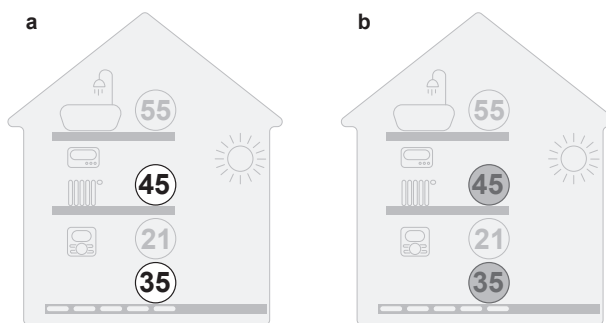

- a Ruimteverwarming/-koeling AAN  
b Ruimteverwarming/-koeling UIT

### Tankverwarming

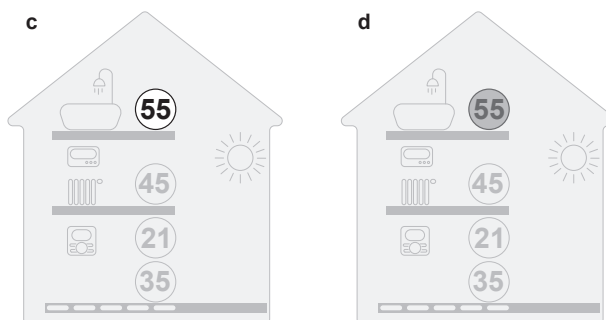

- c Tankverwarming AAN  
d Tankverwarming UIT

### 5.4.2 Om AAN of UIT te zetten

#### Ruimteverwarming/-koeling



#### OPMERKING

**Vorstbescherming kamer.** Zelfs als u de ruimteverwarming/-koeling UIT zet ([C.2]: In werking > Ruimteverwarming/-koeling), kan de vorstbescherming kamer – indien ingeschakeld – nog worden geactiveerd. Voor regeling via de aanvoertwatertemperatuur en regeling via een externe kamerthermostaat is de bescherming echter NIET gegarandeerd.

|   |                                                                                                                                        |  |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1 | Ga naar [C.2]: In werking > Ruimteverwarming/-koeling.                                                                                 |  |
|   | <div> <div>C.2 In werking</div> <div> <div>Ruimteverwarming/-koeling</div> <div>Aan</div> <div>Tank</div> <div>Uit</div> </div> </div> |  |
| 2 | Stel de werking in op Aan of Uit.                                                                                                      |  |

#### Tankverwarming



#### OPMERKING

Om een veilige werking van het systeem te garanderen, mag u het warm tapwater NIET uitschakelen wanneer ruimteverwarming vereist is.



#### OPMERKING

**Desinfectiestand.** Zelfs als u de werking tankverwarming UIT zet ([C.3]: In werking > Tank), zal de desinfectiestand actief blijven. Als u ze echter UIT zet terwijl de tank wordt gedesinfecteerd, zal er een AH-fout worden gegenereerd.

|   |                                   |  |
|---|-----------------------------------|--|
| 1 | Ga naar [C.3]: In werking > Tank. |  |
|   |                                   |  |
| 2 | Stel de werking in op Aan of Uit. |  |

## 5.5 Informatie aflezen

### Informatie aflezen

|   |                          |  |
|---|--------------------------|--|
| 1 | Ga naar [8]: Informatie. |  |
|---|--------------------------|--|

### Mogelijk af te lezen Informatie

| In menu...                  | Kunt u aflezen...                                                                                |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [8.1] Energiegegevens       | Geproduceerde energie, verbruikte elektriciteit en verbruikt gas, energiestroomdiagram           |
| [8.2] Historiek storingen   | Storingshistoriek                                                                                |
| [8.3] Gegevens installateur | Contact/helpdesknnummer                                                                          |
| [8.4] Sensoren              | Kamer-, tank- of warmtapwater-, buiten-, en aanvoerwatertemperatuur (indien van toepassing)      |
| [8.5] Stelmotoren           | Toestand/stand van elke stelmotor<br><b>Voorbeeld:</b> Warmtapwaterpomp AAN/UIT                  |
| [8.6] Bedrijfsmodi          | Huidige bedrijfsmodus<br><b>Voorbeeld:</b> Stand ontdooien/olieretour                            |
| [8.7] Info                  | Versie-informatie over het systeem                                                               |
| [8.8] Verbindingsstatus     | Informatie over de status van de aansluiting van de unit, de kamerthermostaat en de LAN-adapter. |
| [8.9] Bedrijfsuren          | De bedrijfsuren van specifieke onderdelen van het systeem                                        |
| [8.B] Leidingschema         | Real-time sensor- en stelmotorinformatie over de hoofdonderdelen van het systeem                 |

## 5.6 De regeling van de ruimteverwarming/-koeling

### 5.6.1 De ruimtebedrijfsmodus instellen

#### Over de bedrijfsmodi

Uw unit kan een verwarmings- of een verwarmings-/koelmodel zijn:

- Als uw unit een verwarmingsmodel is, kan het een ruimte opwarmen.
- Als uw apparaat een verwarmings-/koelmodel is, kan het een ruimte zowel opwarmen als afkoelen. U moet aan het systeem zeggen welke bedrijfsmodus gebruikt moet worden.

Om aan het systeem te zeggen welk ruimtebedrijf te gebruiken, kunt u het volgende doen:

| U kunt...                                                         | Plaats      |
|-------------------------------------------------------------------|-------------|
| Nagaan welke bedrijfsmodus momenteel in gebruik is.               | Startscherm |
| Stel de ruimtebedrijfsmodus permanent in.                         | Hoofdmenu   |
| Beperk automatisch omschakelen volgens een maandelijks programma. |             |

### De bedrijfsmodus instellen

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1 | Ga naar [4.1]: Ruimteverwarming/-koeling > Bedrijfsmodus                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| 2 | Selecteer een van de volgende opties: <ul style="list-style-type: none"> <li>Verwarming: Alleen verwarmingsstand</li> <li>Koeling: Alleen koelstand</li> <li>Automatisch: De bedrijfsmodus verandert automatisch tussen verwarming en koeling op basis van de buitentemperatuur. Beperkt per maand volgens het Bedrijfsmodus geprogrammeerd [4.2].</li> </ul> |  |

### Om automatisch omschakelen te beperken volgens een programma

**Voorwaarden:** U stelt de ruimtebedrijfsmodus in op Automatisch.

|   |                                                                                                                                                                                    |  |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1 | Ga naar [4.2]: Ruimteverwarming/-koeling > Bedrijfsmodus geprogrammeerd.                                                                                                           |  |
| 2 | Selecteer een maand.                                                                                                                                                               |  |
| 3 | Selecteer voor elke maand een optie: <ul style="list-style-type: none"> <li>Omkeerbaar: Niet beperkt</li> <li>Alleen verwarmen: Beperkt</li> <li>Alleen koelen: Beperkt</li> </ul> |  |
| 4 | Bevestig de wijzigingen.                                                                                                                                                           |  |

### 5.6.2 De gewenste kamertemperatuur wijzigen

Tijdens de kamertemperatuurregeling kunt u het instelpunt-scherm van de kamertemperatuur gebruiken om de gewenste kamertemperatuur af te lezen en aan te passen.

|   |                                                                         |  |
|---|-------------------------------------------------------------------------|--|
| 1 | Ga naar [1]: Kamer.                                                     |  |
|   |                                                                         |  |
| 2 | Pas de gewenste kamertemperatuur aan.                                   |  |
|   | <p>a Werkelijke kamertemperatuur</p> <p>b Gewenste kamertemperatuur</p> |  |

### Als de programmawerking geactiveerd is nadat de gewenste kamertemperatuur werd gewijzigd

- De temperatuur blijft hetzelfde zolang er geen geplande actie is.
- De gewenste kamertemperatuur keert terug naar de geprogrammeerde waarde wanneer een geprogrammeerde actie plaatsvindt.

## 5 Werking

U kunt geprogrammeerde acties vermijden door de programmawerking (tijdelijk) uit te schakelen.

### De programmawerking voor de kamertemperatuur uit zetten

|   |                                    |  |
|---|------------------------------------|--|
| 1 | Ga naar [1.1]: Kamer > Tijdschema. |  |
| 2 | Selecteer Nee.                     |  |

### 5.6.3 De gewenste aanvoerwatertemperatuur wijzigen



#### INFORMATIE

Het aanvoerwater is het water dat naar de warmteafgevers wordt gestuurd. De gewenste aanvoerwatertemperatuur werd in functie van het warmteafgiftesysteem door uw installateur ingesteld. Pas de instellingen van de aanvoerwatertemperatuur slechts aan als er zich problemen voordoen.


U kunt het instelpunt-scherm van de aanvoerwatertemperatuur gebruiken om de gewenste aanvoerwatertemperatuur af te lezen en aan te passen.

|   |                                                                            |  |
|---|----------------------------------------------------------------------------|--|
| 1 | Ga naar [2]: Hoofdzone of [3]: Secundaire zone.                            |  |
| 2 |                                                                            |  |
| 3 |                                                                            |  |
| 2 | Pas de gewenste aanvoerwatertemperatuur aan.                               |  |
| 2 |                                                                            |  |
| 3 |                                                                            |  |
|   | a Werkelijke aanvoerwatertemperatuur<br>b Gewenste aanvoerwatertemperatuur |  |

## 5.7 Het warm tapwater regelen

### 5.7.1 Stand Warmhouden

In de stand Warmhouden warmt de opslagtank doorlopend op tot de temperatuur die op het startscherm verschijnt (bijvoorbeeld 50°C) wanneer de temperatuur lager wordt dan een bepaalde waarde.

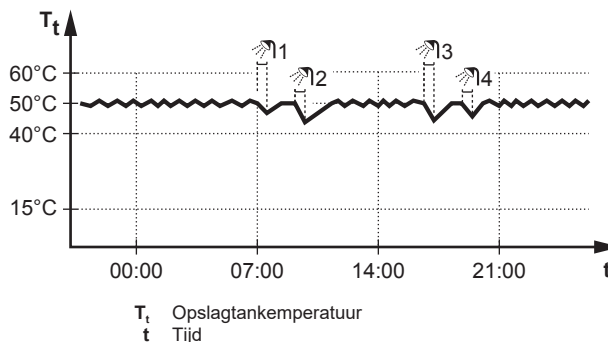

#### INFORMATIE


Risico op te weinig ruimteverwarmingscapaciteit: in geval van frequent gebruik van de tank, zal er een frequente en lange onderbreking van de verwarming/koeling plaatsvinden wanneer het volgende wordt geselecteerd:

Tank > Verwarmingsbedrijf > Enkel warmhouden.

### 5.7.2 De stand Gepland warmhouden

De stand Gepland warmhouden varieert de ingestelde temperatuur van de opslagtank naargelang het programma. Wanneer de tanktemperatuur onder de ingestelde temperatuur min de warmtepomp AAN hysteresis-temperatuur zakt [6-00], wordt de tank opgewarmd tot de warmhoudtemperatuur.

Voorbeeld:

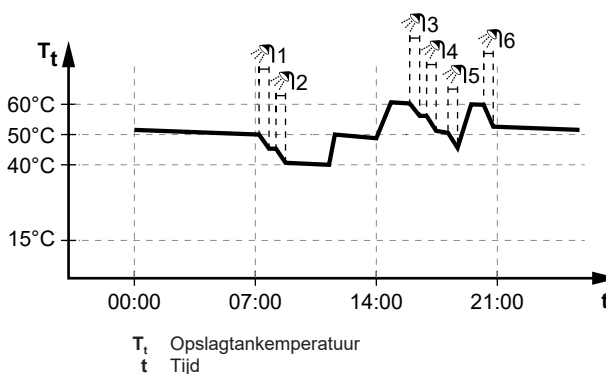

- Om 14:00 is het programma voor warm tapwater ingesteld om de tank te verwarmen tot 60°C.
- Om 21:00 is het programma voor warm tapwater ingesteld om de tank te verwarmen tot 50°C. Deze temperatuur blijft geldig tot 14:00 de volgende dag.
- Dankzij de hogere ingestelde temperatuur is er in de namiddag en 's avonds meer warm water beschikbaar.
- 's Morgens verbruikt u warm water, waardoor de opslagtanktemperatuur daalt.
- Wanneer de temperatuur in de tank onder een vooraf ingestelde waarde daalt (=ingestelde temperatuur - hysteresiswaarde; voorbeeld 40°C), wordt de tank verwarmd tot 50°C.
- 's Namiddags en 's avonds verbruikt u terug warm water, waardoor de warmtapwatertanktemperatuur opnieuw zakt.
- Wanneer de temperatuur in de tank onder een vooraf ingestelde waarde daalt (=ingestelde temperatuur - hysteresiswaarde; voorbeeld 50°C), wordt de tank verwarmd tot 60°C.

### 5.7.3 Krachtige warm tapwaterwerking gebruiken

#### Over de functie krachtig verwarmen

Met Krachtig verwarmen kan het warm tapwater worden opgewarmd door de back-upverwarming of boosterverwarming. Gebruik deze modus op dagen wanneer er meer warm water dan gewoonlijk wordt verbruikt.

#### Nagaan of de functie krachtig verwarmen actief is

Als  wordt weergegeven op het startscherm, dan is de functie krachtig verwarmen actief.

Activeer of deactiveer Krachtig verwarmen als volgt:

|   |                                          |                                                                                   |
|---|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Ga naar [5.1]: Tank > Krachtig verwarmen |  |
| 2 | Schakel krachtige werking Uit of Aan.    |  |

#### Voorbeeld: u hebt onmiddellijk meer warm water nodig

U zit in de volgende situatie:

- U hebt haast al uw warm tapwater verbruikt.
- U kunt niet wachten tot de volgende geplande actie om de warmtapwatertank op te warmen.

Dan kunt u de functie krachtig verwarmen activeren. De warmtapwatertank zal beginnen het water op te warmen tot aan het temperatuurinstelpunt van deze tank.



#### INFORMATIE

Als de functie Krachtig verwarmen ingeschakeld is, kan het verwarmen of koelen van ruimten voor problemen zorgen of kan er onvoldoende capaciteit zijn om voor comfort te zorgen. Als warm tapwater vaak moet worden aangemaakt, zal het verwarmen of koelen van ruimten regelmatig en langdurig onderbroken worden.

## 5.8 Programmascherm: voorbeeld

Dit voorbeeld toont hoe u een kamertemperatuurprogramma instelt in de verwarmingsstand voor de primaire zone.




#### INFORMATIE

Andere plannings programmeren gebeurt op dezelfde manier.

#### Het programma programmeren: overzicht

**Voorbeeld:** U wilt het volgende programma instellen:

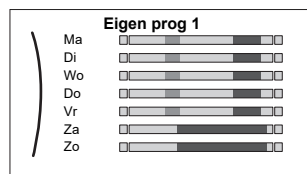



**Vereiste:** Het kamertemperatuurprogramma is alleen beschikbaar als de kamerthermostaatregeling actief is. Als de aanvoerwatertemperatuurregeling actief is, kunt u in de plaats het programma voor de primaire zone instellen.

- 1 Ga naar het programma.
- 2 (optie) Wis de inhoud van het volledige weekprogramma of de inhoud van een geselecteerd dagprogramma.
- 3 Programmeer het programma voor Maandag.
- 4 Kopieer het programma naar de andere weekdagen.
- 5 Programmeer het programma voor Zaterdag en kopieer het naar Zondag.
- 6 Geef het programma een naam.



#### Naar het programma gaan

|   |                                              |                                                                                     |
|---|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Ga naar [1.1]: Kamer > Tijdschema.           |  |
| 2 | Stel programmering in op Ja.                 |  |
| 3 | Ga naar [1.2]: Kamer > Programma verwarming. |  |



#### De inhoud van het weekprogramma wissen
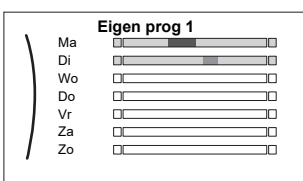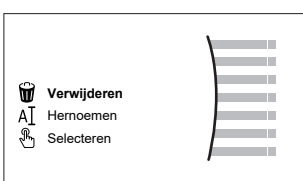
|   |                                              |                                                                                    |                                                                                     |
|---|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Selecteer de naam van het huidige programma. |  |  |
| 2 | Selecteer Verwijderen.                       |  |  |
| 3 | Selecteer OK om te bevestigen.               |                                                                                    |  |

#### De inhoud van het dagprogramma wissen

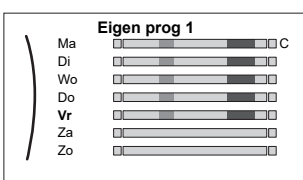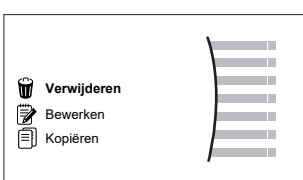
|   |                                                                         |                                                                                      |                                                                                       |
|---|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Selecteer de dag waarvoor u de inhoud wilt wissen. Bijvoorbeeld Vrijdag |   |    |
| 2 | Selecteer Verwijderen.                                                  |  |  |
| 3 | Selecteer OK om te bevestigen.                                          |                                                                                      |  |

#### Het programma programmeren voor Maandag




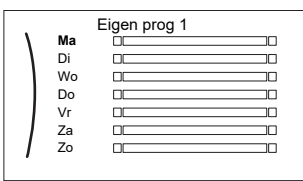
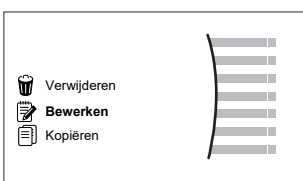
|   |                     |                                                                                      |                                                                                       |
|---|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Selecteer Maandag.  |  |  |
| 2 | Selecteer Bewerken. |  |  |




## 5 Werking


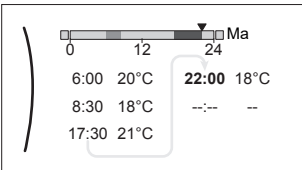
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                   |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | Gebruik de linkse draaiknop om een invoer te selecteren en bewerk de invoer met de rechtse draaiknop. U kunt tot 6 bewerkingen per dag programmeren. Een hoge temperatuur krijgt op de balk een donkerdere kleur dan een lage temperatuur.                                                                                |  |
|   |  <p><b>Opmerking:</b> Om een actie te wissen, stelt u de tijd ervan in als de tijd van de vorige actie.</p>                                                                                                                              |                                                                                   |
| 4 | Bevestig de wijzigingen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|   | <p><b>Resultaat:</b> Het programma voor maandag is gepland. De waarde van de laatste actie is geldig totdat de volgende geprogrammeerde actie start. In dit voorbeeld is maandag de eerste dag die u hebt geprogrammeerd. De laatst geprogrammeerde actie is dus geldig tot de eerste actief van de volgende maandag.</p> |                                                                                   |

### Het programma naar de andere weekdays kopiëren

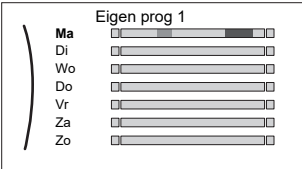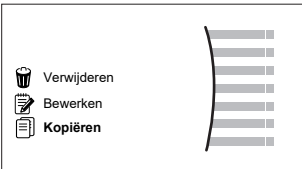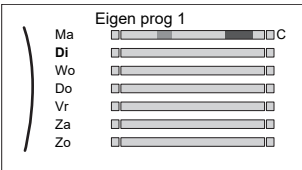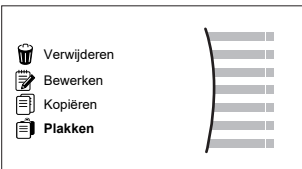
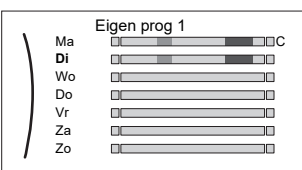
|   |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Selecteer Maandag.                                                                                                                                                                               |    |
|   |                                                                                                                |                                                                                     |
| 2 | Selecteer Kopiëren.                                                                                                                                                                              |  |
|   |  <p><b>Resultaat:</b> "C" wordt weergegeven naast de gekopieerde dag.</p>                                     |                                                                                     |
| 3 | Selecteer Dinsdag.                                                                                                                                                                               |  |
|   |                                                                                                               |                                                                                     |
| 4 | Selecteer Plakken.                                                                                                                                                                               |  |
|   |  <p><b>Resultaat:</b></p>  |                                                                                     |
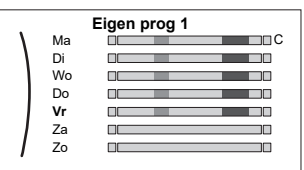
|   |                                                                                    |   |
|---|------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 5 | Herhaal deze bewerking voor alle andere weekdays.                                  | — |
|   |  |   |

### Het programma programmeren voor Zaterdag en het kopiëren naar Zondag
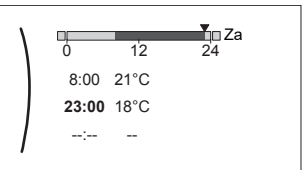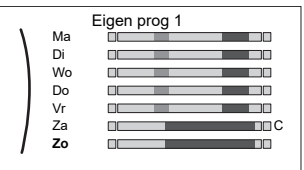
|   |                                                                                                               |                                                                                      |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Selecteer Zaterdag.                                                                                           |   |
| 2 | Selecteer Bewerken.                                                                                           |   |
| 3 | Gebruik de linkse draaiknop om een invoer te selecteren en bewerk de invoer met de rechtse draaiknop.         |   |
|   |                             |                                                                                      |
| 4 | Bevestig de wijzigingen.                                                                                      |   |
| 5 | Selecteer Zaterdag.                                                                                           |   |
| 6 | Selecteer Kopiëren.                                                                                           |   |
| 7 | Selecteer Zondag.                                                                                             |   |
| 8 | Selecteer Plakken.                                                                                            |  |
|   | <p><b>Resultaat:</b></p>  |                                                                                      |

### Het programma hernoemen
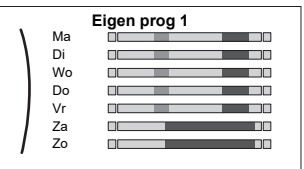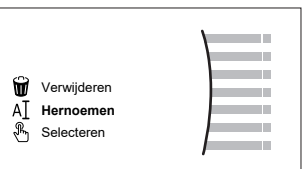
|   |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                       |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Selecteer de naam van het huidige programma.                                                                                                                                                                      |  |
|   |                                                                                                                               |                                                                                       |
| 2 | Selecteer Hernoemen.                                                                                                                                                                                              |  |
|   |                                                                                                                               |                                                                                       |
| 3 | (optie) Om de naam van het huidige programma te verwijderen, bladert u door de tekenlijst totdat u ← ziet. Druk erop om het vorige teken te verwijderen. Herhaal dit voor elk teken in de naam van het programma. |  |
| 4 | Om het huidige programma een naam te geven, bladert u door de tekenlijst en bevestigt u het geselecteerde teken. De naam van het programma kan tot 15 tekens bevatten.                                            |  |
| 5 | Bevestig de nieuwe naam.                                                                                                                                                                                          |  |



**INFORMATIE**

Niet alle programma's kunnen worden hernoemd.

## 5.9 Weersafhankelijke curve

### 5.9.1 Wat is een weersafhankelijke curve?

#### Weersafhankelijke werking

De unit werkt "weersafhankelijk" als de gewenste aanvoerwater- of tanktemperatuur automatisch door de buitentemperatuur wordt bepaald. Daarom is de unit aangesloten op een temperatuursensor aan de noordzijde van het gebouw. Als de buitentemperatuur daalt of stijgt, compenseert de unit dat ogenblikkelijk. De unit hoeft dus niet te wachten op feedback van de thermostaat om de temperatuur van het aanvoerwater of de tank te verhogen of verlagen. Doordat de unit sneller reageert, wordt voorkomen dat de binnentemperatuur en de watertemperatuur aan de kranen extreem stijgt en daalt.

#### Voordeel

Weersafhankelijke bediening vermindert energieverbruikt.

#### Weersafhankelijke curve

Om temperatuurverschillen te kunnen compenseren, vertrouwt de unit op de weersafhankelijke curve. Deze curve bepaalt wat de temperatuur van de tank of het aanvoerwater moet zijn bij verschillende buitentemperaturen. Omdat de helling van de curve afhankelijk is van plaatselijke omstandigheden zoals klimaat en de isolatie van het gebouw, kan de curve worden aangepast door een installateur of gebruiker.

#### Types van weersafhankelijke curve

Er zijn 2 types van weersafhankelijke curves:

- Curve met 2 punten
- Curve volgens helling en afwijking

Welk type van curve u gebruikt om aanpassingen uit te voeren, hangt af van uw persoonlijke voorkeur. Zie ["5.9.4 Weersafhankelijke curves gebruiken"](#) ► 18].

#### Beschikbaarheid

De weersafhankelijke curve is beschikbaar voor:

- Primaire zone - Verwarming
- Primaire zone - Koeling
- Secundaire zone - Verwarming
- Secundaire zone - Koeling
- Tank (alleen beschikbaar voor installateurs)

**INFORMATIE**


Om weersafhankelijk te kunnen werken, moet u het instelpunt van de primaire zone, de secundaire zone of de tank correct configureren. Zie ["5.9.4 Weersafhankelijke curves gebruiken"](#) ► 18].

### 5.9.2 Curve met 2 punten

Definieer de weersafhankelijke curve met deze twee instelpunten:

- Instelpunt (X1, Y2)
- Instelpunt (X2, Y1)

#### Voorbeeld

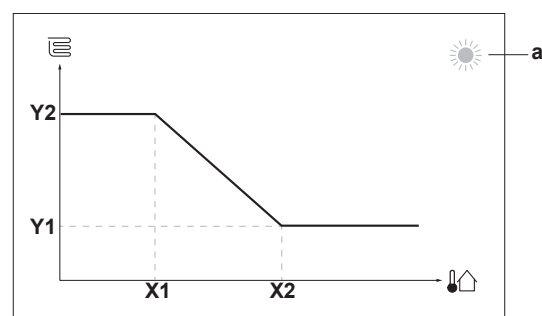

| Onderdeel     | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>a</b>      | Geselecteerde weersafhankelijke zone: <ul style="list-style-type: none"> <li>☀: Verwarming primaire zone of secundaire zone</li> <li>❄: Koeling primaire zone of secundaire zone</li> <li>🚰: Warm tapwater</li> </ul>                                                                 |
| <b>X1, X2</b> | Voorbeelden van omgevingstemperatuur buiten                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Y1, Y2</b> | Voorbeelden van gewenste tanktemperatuur of aanvoerwatertemperatuur. Het pictogram stemt overeen met de warmteafgever voor die zone: <ul style="list-style-type: none"> <li>🔥: Vloerverwarming</li> <li>🌀: Ventilatorconvector</li> <li>🔥: Radiator</li> <li>🛢: Opslagtank</li> </ul> |

| Mogelijke acties in dit scherm |                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| 🔍...                           | Ga door de temperaturen.              |
| ⬅...➡                          | Wijzig de temperatuur.                |
| ⬅...🏠                          | Ga naar de volgende temperatuur.      |
| 🏠...⬅                          | Bevestig de wijzigingen en ga verder. |

### 5.9.3 Curve volgens helling en afwijking


#### Helling en afwijking

Definieer de weersafhankelijke curve op basis van de helling en de afwijking:


- Wijzig de **helling** om de temperatuur van het aanvoerwater te verhogen of te verlagen voor verschillende omgevingstemperaturen. Als de aanvoertemperatuur bijvoorbeeld over het algemeen goed, maar bij een lage omgevingstemperatuur te koud is, verhoogt u de helling zodat de aanvoerwatertemperatuur meer wordt verhoogd naarmate de omgevingstemperatuur lager wordt.
- Wijzig de **afwijking** om de temperatuur van het aanvoerwater gelijkmatig te verhogen of te verlagen voor verschillende omgevingstemperaturen. Als de aanvoerwatertemperatuur bijvoorbeeld altijd een beetje te koud is bij verschillende omgevingstemperaturen, schuift u de curve omhoog om de aanvoerwatertemperatuur gelijkmatig te verhogen voor alle omgevingstemperaturen.

#### Voorbeelden

Weersafhankelijke curve wanneer helling is geselecteerd:

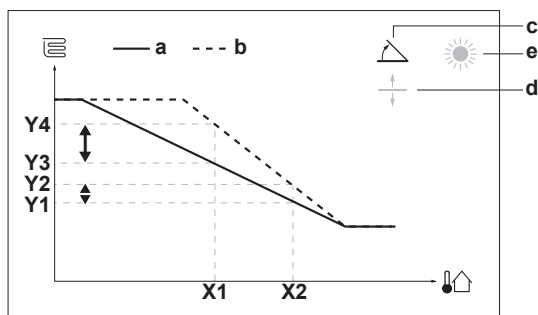

Weersafhankelijke curve wanneer afwijking is geselecteerd:

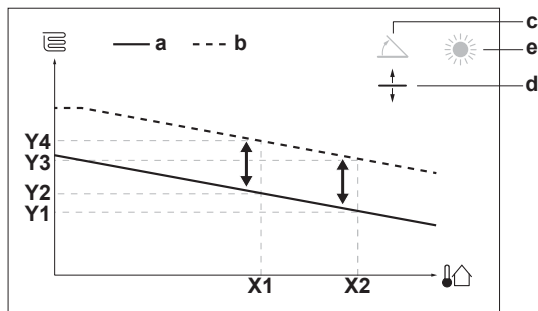

| Onderdeel      | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a              | Weersafhankelijke curve vóór wijzigingen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| b              | Weersafhankelijke curve na wijzigingen (als voorbeeld): <ul style="list-style-type: none"> <li>Wanneer de helling wordt gewijzigd, is de nieuwe voorkeurstemperatuur bij X1 ongelijkmatig hoger dan de voorkeurstemperatuur bij X2.</li> <li>Wanneer de afwijking wordt gewijzigd, is de nieuwe voorkeurstemperatuur bij X1 gelijkmatig hoger dan de voorkeurstemperatuur bij X2.</li> </ul> |
| c              | Helling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| d              | Afwijking                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| e              | Geselecteerde weersafhankelijke zone: <ul style="list-style-type: none"> <li> Verwarming primaire zone of secundaire zone</li> <li> Koeling primaire zone of secundaire zone</li> <li> Warm tapwater</li> </ul>                                                                                                                                                                              |
| X1, X2         | Voorbeelden van omgevingstemperatuur buiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Y1, Y2, Y3, Y4 | Voorbeelden van gewenste tanktemperatuur of aanvoerwatertemperatuur. Het pictogram stemt overeen met de warmteafgever voor die zone: <ul style="list-style-type: none"> <li> Vloerverwarming</li> <li> Ventilatorconvector</li> <li> Radiator</li> <li> Opslagtank</li> </ul>                                                                                                                |

| Mogelijke acties in dit scherm |                                                                                                                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                | Selecteer helling of afwijking.                                                                                                       |
|                                | Verhoog of verlaag de helling/afwijking.                                                                                              |
|                                | Wanneer helling is geselecteerd: stel de helling in en ga naar afwijking.<br>Wanneer afwijking is geselecteerd: stel de afwijking in. |
|                                | Bevestig de wijzigingen en keer terug naar het submenu.                                                                               |

### 5.9.4 Weersafhankelijke curves gebruiken

Configureer weersafhankelijke curves als volgt:

#### De instelpuntstand definiëren

Om de weersafhankelijke curve te gebruiken, moet u de correcte instelpuntstand definiëren:

| Ga naar instelpuntstand...               | Stel de instelpuntstand in op...                                             |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Primaire zone – Verwarming</b>        |                                                                              |
| [2.4] Hoofdzone > Instelpunt modus       | Weersafhankelijke verwarming, constant koeling OF Weersafhankelijk           |
| <b>Primaire zone – Koeling</b>           |                                                                              |
| [2.4] Hoofdzone > Instelpunt modus       | Weersafhankelijk                                                             |
| <b>Secundaire zone – Verwarming</b>      |                                                                              |
| [3.4] Secundaire zone > Instelpunt modus | Weersafhankelijke verwarming, constant koeling OF Weersafhankelijk           |
| <b>Secundaire zone – Koeling</b>         |                                                                              |
| [3.4] Secundaire zone > Instelpunt modus | Weersafhankelijk                                                             |
| <b>Tank</b>                              |                                                                              |
| [5.B] Tank > Instelpunt modus            | <b>Beperking:</b> Alleen beschikbaar voor installateurs.<br>Weersafhankelijk |

#### Het type weersafhankelijke curve wijzigen

Om het type te wijzigen voor alle zones (primaire + secundaire) en voor de tank, ga naar [2.E] Hoofdzone > Stooklijntype.

Bekijken welk type is geselecteerd, kan ook via:

- [3.C] Secundaire zone > Stooklijntype
- [5.E] Tank > Stooklijntype

**Beperking:** Alleen beschikbaar voor installateurs.

#### De weersafhankelijke curve wijzigen

| Zone                                | Ga naar ...                                                                        |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Primaire zone – Verwarming</b>   | [2.5] Hoofdzone > Stooklijn verwarming                                             |
| <b>Primaire zone – Koeling</b>      | [2.6] Hoofdzone > Stooklijn koeling                                                |
| <b>Secundaire zone – Verwarming</b> | [3.5] Secundaire zone > Stooklijn verwarming                                       |
| <b>Secundaire zone – Koeling</b>    | [3.6] Secundaire zone > Stooklijn koeling                                          |
| <b>Tank</b>                         | <b>Beperking:</b> Alleen beschikbaar voor installateurs.<br>[5.C] Tank > Stooklijn |



#### INFORMATIE

##### Maximale en minimale instelpunten

U kunt de curve niet configureren met temperaturen die hoger of lager zijn dan de ingestelde maximum- en minimuminstelpunten voor die zone of voor de tank. Wanneer het maximum- of minimuminstelpunt is bereikt, wordt de curve vlak.

#### De weersafhankelijke curve nauwkeuriger afstemmen: curve volgens helling en afwijking

De volgende tabel beschrijft hoe u de weersafhankelijke curve van een zone of tank nauwkeuriger kunt afstemmen:

| U voelt ...                         |                                   | Nauwkeuriger afstemmen met helling en afwijking: |           |
|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|
| Bij normale buitentemperatuur n ... | Bij koude buitentemperatuur n ... | Helling                                          | Afwijking |
| OK                                  | Koud                              | ↑                                                | —         |
| OK                                  | Warm                              | ↓                                                | —         |
| Koud                                | OK                                | ↓                                                | ↑         |
| Koud                                | Koud                              | —                                                | ↑         |
| Koud                                | Warm                              | ↓                                                | ↑         |
| Warm                                | OK                                | ↑                                                | ↓         |
| Warm                                | Koud                              | ↑                                                | ↓         |
| Warm                                | Warm                              | —                                                | ↓         |

#### De weersafhankelijke curve nauwkeuriger afstemmen: curve met 2 punten

De volgende tabel beschrijft hoe u de weersafhankelijke curve van een zone of tank nauwkeuriger kunt afstemmen:

| U voelt ...                         |                                   | Nauwkeuriger afstemmen met instelpunten: |                   |                   |                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bij normale buitentemperatuur n ... | Bij koude buitentemperatuur n ... | Y2 <sup>(a)</sup>                        | Y1 <sup>(a)</sup> | X1 <sup>(a)</sup> | X2 <sup>(a)</sup> |
| OK                                  | Koud                              | ↑                                        | —                 | ↑                 | —                 |
| OK                                  | Warm                              | ↓                                        | —                 | ↓                 | —                 |
| Koud                                | OK                                | —                                        | ↑                 | —                 | ↑                 |
| Koud                                | Koud                              | ↑                                        | ↑                 | ↑                 | ↑                 |
| Koud                                | Warm                              | ↓                                        | ↑                 | ↓                 | ↑                 |
| Warm                                | OK                                | —                                        | ↓                 | —                 | ↓                 |
| Warm                                | Koud                              | ↑                                        | ↓                 | ↑                 | ↓                 |
| Warm                                | Warm                              | ↓                                        | ↓                 | ↓                 | ↓                 |

<sup>(a)</sup> Zie "5.9.2 Curve met 2 punten" p. 17].

## 6 Tips om energie te besparen

#### Tips in verband met de kamertemperatuur

- Zorg ervoor dat de gewenste kamertemperatuur NOOIT te hoog (in de stand Verwarming) of te laag (in de stand Koeling) is, maar ALTIJD volgens wat u werkelijk nodig hebt. Elke graad minder kan een besparing tot 6% op de kosten voor verwarming/koeling opleveren.
- Verhoog/verlaag de gewenste kamertemperatuur NIET om de ruimte vlugger te verwarmen/koelen. De ruimte zal NIET vlugger warm/koud worden.
- Als uw systeemlay-out trage warmteafgevers bevat (voorbeeld: vloerverwarming), vermijd grote schommelingen van de gewenste kamertemperatuur en laat de kamertemperatuur NIET te laag zakken/te hoog stijgen. Het zal langer duren en meer energie kosten om de ruimte opnieuw te verwarmen/af te koelen.
- Gebruik een weekprogramma voor uw normale behoeften aan ruimteverwarming of ruimtekoeling. Indien nodig kunt u gemakkelijk afwijken van het programma:
  - Voor kortere periodes: u kunt de geplande kamertemperatuur negeren tot de volgende geprogrammeerde bewerking. **Voorbeeld:** Als u een fuifje geeft of als u gedurende enkele uren uit huis bent.
  - Voor langere periodes: u kunt de vakantiestand gebruiken.

#### Tips in verband met de temperatuur van het warme tapwater

- Waak erover dat de gewenste warmtapwatertanktemperatuur, gereflecteerd door de opslagtanktemperatuur, NIET te hoog is. **Voorbeeld:** Verlaag na de installatie de tanktemperatuur dagelijks met 1°C en controleer of u nog steeds voldoende warm water hebt.

## 7 Onderhoud en service

### 7.1 Overzicht: onderhoud en service

De installateur moet een jaarlijks onderhoud doen. U vindt het contact/helpdeskenummer via de gebruikersinterface.

|   |                                                    |  |
|---|----------------------------------------------------|--|
| 1 | Ga naar [8.3]: Informatie > Gegevens installateur. |  |
|---|----------------------------------------------------|--|

Als eindgebruiker moet u:

- De ruimte rondom de unit zuiver houden.
- De gebruikersinterface reinigen met een vochtig zacht doekje. Gebruik hiervoor NOOIT detergenten.
- Controleer regelmatig of de waterdruk groter is dan 1 bar.
- Controleer het waterpeil in de opslagtank visueel: controleer of de rode niveau-indicator zichtbaar is. Is dit NIET zo, voeg dan water aan de opslagtank toe (raadpleeg voor meer informatie hierover de uitgebreide handleiding voor de installateur).

#### Koelmiddel

Dit product bevat gefluoreerde broeikasgassen. Laat de gassen NIET vrij in de atmosfeer.

Koelmiddeltipe: R32

Waarde globaal opwarmingspotentieel (GWP): 675

Afhankelijk van de geldende wetgeving kunnen periodieke inspecties voor koelmiddellekken vereist zijn. Neem contact op met uw installateur voor meer informatie.



#### OPMERKING

De geldende wetgeving inzake **gefluoreerde broeikasgassen** vereist dat de koelmiddelvulling van de unit zowel in gewicht als CO<sub>2</sub>-equivalent wordt uitgedrukt.

**Formule om het aantal ton CO<sub>2</sub>-equivalent te berekenen:** GWP-waarde van het koelmiddel × totale koelmiddelvulling [in kg]/1000

Neem contact op met uw installateur voor meer informatie.



#### WAARSCHUWING: ONTVLAMBAAR MATERIAAL

Het koelmiddel in deze unit is licht ontvlambaar.



#### WAARSCHUWING

- Het koelmiddel in de unit is weinig ontvlambaar, maar lekt normaal NIET. Als het koelmiddel in de kamer lekt en in contact komt met vuur van een brander, een verwarming of een fornuis, dan kan er brand ontstaan of kan een schadelijk gas worden gevormd.
- Schakel alle verwarmingstoestellen met verbranding UIT, verlucht de ruimte en neem contact op met de dealer waar u de unit hebt gekocht.
- Gebruik de unit NIET totdat iemand van de servicedienst heeft bevestigd dat het deel met het koelmiddel gerepareerd is.

## 8 Opsporen en verhelpen van storingen



### WAARSCHUWING

Het toestel wordt opgeslagen in een ruimte zonder ontstekingsbronnen die voortdurend branden (bijvoorbeeld: open vuur, een draaiend gastoestel of een draaiende elektrische verwarming).



### WAARSCHUWING

- Doorboor of verbrand GEEN onderdelen van de koelmiddelcyclus.
- Gebruik GEEN andere schoonmaakmiddelen of manieren om het ontdooien te versnellen dan die aanbevolen door de fabrikant.
- Denk eraan dat het koelmiddel in het systeem geurloos is.

## 8 Opsporen en verhelpen van storingen

### Contact opnemen

Voor de hierna vermelde symptomen kunt u proberen om het probleem zelf op te lossen. Contacteer uw installateur voor alle andere problemen. U vindt het contact/helpdesknummer via de gebruikersinterface.

|   |                                                    |  |
|---|----------------------------------------------------|--|
| 1 | Ga naar [8.3]: Informatie > Gegevens installateur. |  |
|---|----------------------------------------------------|--|

### 8.1 De help-tekst weergeven in geval van een storing

In geval van een storing, zal het volgende verschijnen op het startscherm naargelang de ernst:

- : Fout
- : Storing

U kunt als volgt een korte en een lange beschrijving van de storing zien:

|   |                                                                                                                                                                                       |   |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 1 | Druk op de linkse draaiknop om het hoofdmenu te openen en ga naar Storing.<br><b>Resultaat:</b> Er wordt een korte beschrijving van de fout en de foutcode weergegeven op het scherm. |   |
| 2 | Druk op ? in het foutscherm.<br><b>Resultaat:</b> Er wordt een lange beschrijving van de fout weergegeven op het scherm.                                                              | ? |

### 8.2 De storingshistoriek nagaan

**Voorwaarden:** Het gebruikertoegangs niveau is ingesteld op geavanceerde eindgebruiker.

|   |                                                  |  |
|---|--------------------------------------------------|--|
| 1 | Ga naar [8.2]: Informatie > Historiek storingen. |  |
|---|--------------------------------------------------|--|

U krijgt een lijst van de meest recente storingen te zien.

### 8.3 Symptoom: u vindt het te koud (warm) in uw woonruimte

| Mogelijke oorzaak                                     | Wat te doen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| De gewenste kamertemperatuur is te laag (hoog).       | Verhoog (verlaag) de gewenste kamertemperatuur. Zie <a href="#">"5.6.2 De gewenste kamertemperatuur wijzigen"</a> [p. 13].<br><br>Indien het probleem dagelijks terugkomt, doe dan een van de volgende zaken: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Verhoog (verlaag) de voorgeprogrammeerde waarde van de kamertemperatuur. Zie de uitgebreide handleiding voor de gebruiker.</li><li>▪ Pas het programma van de kamertemperatuur aan. Zie <a href="#">"5.8 Programmascherm: voorbeeld"</a> [p. 15].</li></ul> |
| De gewenste kamertemperatuur kan niet bereikt worden. | Verhoog de gewenste aanvoerwatertemperatuur in functie van het warmteafgever. Zie <a href="#">"5.6.3 De gewenste aanvoerwatertemperatuur wijzigen"</a> [p. 14].                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| De weersafhankelijke curve is niet correct ingesteld. | Pas de weersafhankelijke curve aan. Zie <a href="#">"5.9 Weersafhankelijke curve"</a> [p. 17].                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

### 8.4 Symptoom: het water uit de kraan is te koud

| Mogelijke oorzaak                                               | Wat te doen                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| U hebt geen warm tapwater meer door een ongewoon hoog verbruik. | Indien u onmiddellijk warm tapwater nodig hebt, activeer dan de Krachtig verwarmen van de tank. Hierdoor verbruikt u echter extra energie. Zie <a href="#">"5.7.3 Krachtige warm tapwaterwerking gebruiken"</a> [p. 15].                         |
| De gewenste opslagtanktemperatuur is te laag.                   | Indien de problemen dagelijks terugkomen, doe dan een van de volgende zaken: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Pas het programma van de opslagtanktemperatuur aan. Zie <a href="#">"5.8 Programmascherm: voorbeeld"</a> [p. 15].</li></ul> |

### 8.5 Symptoom: Storing in de warmtepomp

Indien de warmtepomp weigert te werken, kan de back-upverwarming of de boiler als noodverwarmingstoestel werken. Deze kan de warmtebelasting automatisch of na handmatige tussenkomst overnemen.

- Wanneer Noodbedrijf is ingesteld op Automatisch en er zich een storing voordoet in een warmtepomp, neemt de back-upverwarming of de boiler automatisch de productie van warm tapwater en de ruimteverwarming over.

- Wanneer Noodbedrijf is ingesteld op Handmatig en er zich een storing voordoet in een warmtepomp, stoppen de opwarming van warm tapwater en de ruimteverwarming met werken.

Om deze handmatig te herstellen via de gebruikersinterface gaat u naar het hoofdmenu scherm Storing en bevestigt u op de back-upverwarming de warmtebelasting al dan niet moet overnemen.

- Een alternatief is, als Noodbedrijf als volgt is ingesteld:
  - autom. SH beperkt/warmtapwater aan, de ruimteverwarming wordt gereduceerd, maar warm tapwater is nog steeds beschikbaar.
  - autom. SH beperkt/warmtapwater uit, de ruimteverwarming wordt gereduceerd en warm tapwater is NIET beschikbaar.
  - autom. SH normaal/warmtapwater uit, de ruimteverwarming werkt zoals normaal, maar warm tapwater is NIET beschikbaar.

Net zoals in de stand Handmatig, kan de unit de volledige belasting overnemen via de back-upverwarming of de boiler als de gebruiker dit activeert in het hoofdmenu scherm Storing.

Als er zich een storing in de warmtepomp voordoet, zal  of  op de gebruikersinterface verschijnen.

| Mogelijke oorzaak            | Wat te doen                                                       |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| De warmtepomp is beschadigd. | Zie "8.1 De help-tekst weergeven in geval van een storing" ► 20]. |



#### INFORMATIE

Wanneer de back-upverwarming de volledige warmtebelasting overneemt, zal het elektriciteitsverbruik aanzienlijk stijgen.

## 8.6 Symptoom: Het systeem maakt gorgelende geluiden na de inbedrijfstelling

| Mogelijke oorzaak                | Wat te doen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Er zit lucht in het systeem.     | Ontlucht het systeem. <sup>(a)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Incorrect hydraulisch evenwicht. | Door de installateur uit te voeren: <ol style="list-style-type: none"> <li>Voer een hydraulische uitbalanceren uit om ervoor te zorgen dat de stroming op de juiste manier tussen de afgevers wordt verdeeld.</li> <li>Als de hydraulische uitbalanceren niet voldoende is, wijzig dan de instellingen voor de pompbegrenzing ([9-0D] en [9-0E] indien van toepassing).</li> </ol> |
| Diverse storingen.               | Controleer of  of  op het startscherm van de gebruikersinterface verschijnt. Zie "8.1 De help-tekst weergeven in geval van een storing" ► 20] voor meer informatie over de storing.                          |

<sup>(a)</sup> We raden aan om te ontluichten met de ontluichtingsfunctie van de unit (uit te voeren door de installateur). Als u de warmteafgevers of verdeelstukken ontluicht, dient u op het volgende te letten:



#### WAARSCHUWING

**Warmteafgevers of verdeelstukken ontluichten.** Vooraleer u warmteafgevers of verdeelstukken ontluicht, moet u eerst controleren of  of  op het startscherm van de gebruikersinterface wordt weergegeven.

- Indien dit niet het geval, mag u deze onmiddellijk ontluichten.
- Indien dit wel het geval is, zorg ervoor dat de kamer waarin u wilt ontluichten voldoende verlucht wordt.  
**Reden:** Er kan koelmiddel in het watercircuit lekken en dus ook in de kamer wanneer u de warmteafgevers of verdeelstukken ontluicht.

## 9 Als afval verwijderen



#### OPMERKING

Probeer het systeem NIET zelf te ontmantelen: het ontmantelen van het systeem en het behandelen van het koelmiddel, van olie en van andere onderdelen MOETEN conform met de geldende wetgeving uitgevoerd worden. De units MOETEN voor hergebruik, recyclage en terugwinning bij een gespecialiseerd behandlingsbedrijf worden behandeld.

## 10 Verklarende woordenlijst

#### WTW = warm tapwater

Warm water gebruikt, in elk type van gebouw, voor huishoudelijke doeleinden.

#### AWT = Aanvoerwatertemperatuur

De watertemperatuur aan de wateruitgang van de unit.

## 11 Installateurinstellingen: tabellen die de installateur moet invullen

### 11.1 Configuratiewizard



| Instelling                                              | Vul in... |
|---------------------------------------------------------|-----------|
| Systeem                                                 |           |
| Type binnenunit (alleen-lezen)                          |           |
| Type back-upverwarming [9.3.1]                          |           |
| Warm tapwater [9.2.1]                                   |           |
| Noodbedrijf [9.5]                                       |           |
| Aantal zones [4.4]                                      |           |
| Zon [9.2.4]                                             |           |
| Back-upverwarming                                       |           |
| Spanning [9.3.2]                                        |           |
| Configuratie [9.3.3]                                    |           |
| Capaciteit stap 1 [9.3.4]                               |           |
| Extra capaciteit stap 2 [9.3.5] (indien van toepassing) |           |
| Hoofdzone                                               |           |

## 11 Installateurinstellingen: tabellen die de installateur moet invullen

| Instelling                                            |                                    | Vul in... |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|
|                                                       | Afgiftesysteem [2.7]               |           |
|                                                       | Bediening [2.9]                    |           |
|                                                       | Instelpunt modus [2.4]             |           |
|                                                       | Tijdschema [2.1]                   |           |
|                                                       | Stooklijntype [2.E]                |           |
| Secundaire zone (alleen indien [4.4]=1, dubbele zone) |                                    |           |
|                                                       | Afgiftesysteem [3.7]               |           |
|                                                       | Bediening (alleen-lezen) [3.9]     |           |
|                                                       | Instelpunt modus [3.4]             |           |
|                                                       | Tijdschema [3.1]                   |           |
|                                                       | Stooklijntype [3.C] (alleen-lezen) |           |
| Tank                                                  |                                    |           |
|                                                       | Verwarmingsbedrijf [5.6]           |           |
|                                                       | Hysteresis [5.9]                   |           |

### 11.2 Menu Instellingen

| Instelling                              |                             | Vul in... |
|-----------------------------------------|-----------------------------|-----------|
| Hoofdzone                               |                             |           |
|                                         | Ext. thermostaattype [2.A]  |           |
| Secundaire zone (indien van toepassing) |                             |           |
|                                         | Ext. thermostaattype [3.A]  |           |
| Informatie                              |                             |           |
|                                         | Gegevens installateur [8.3] |           |

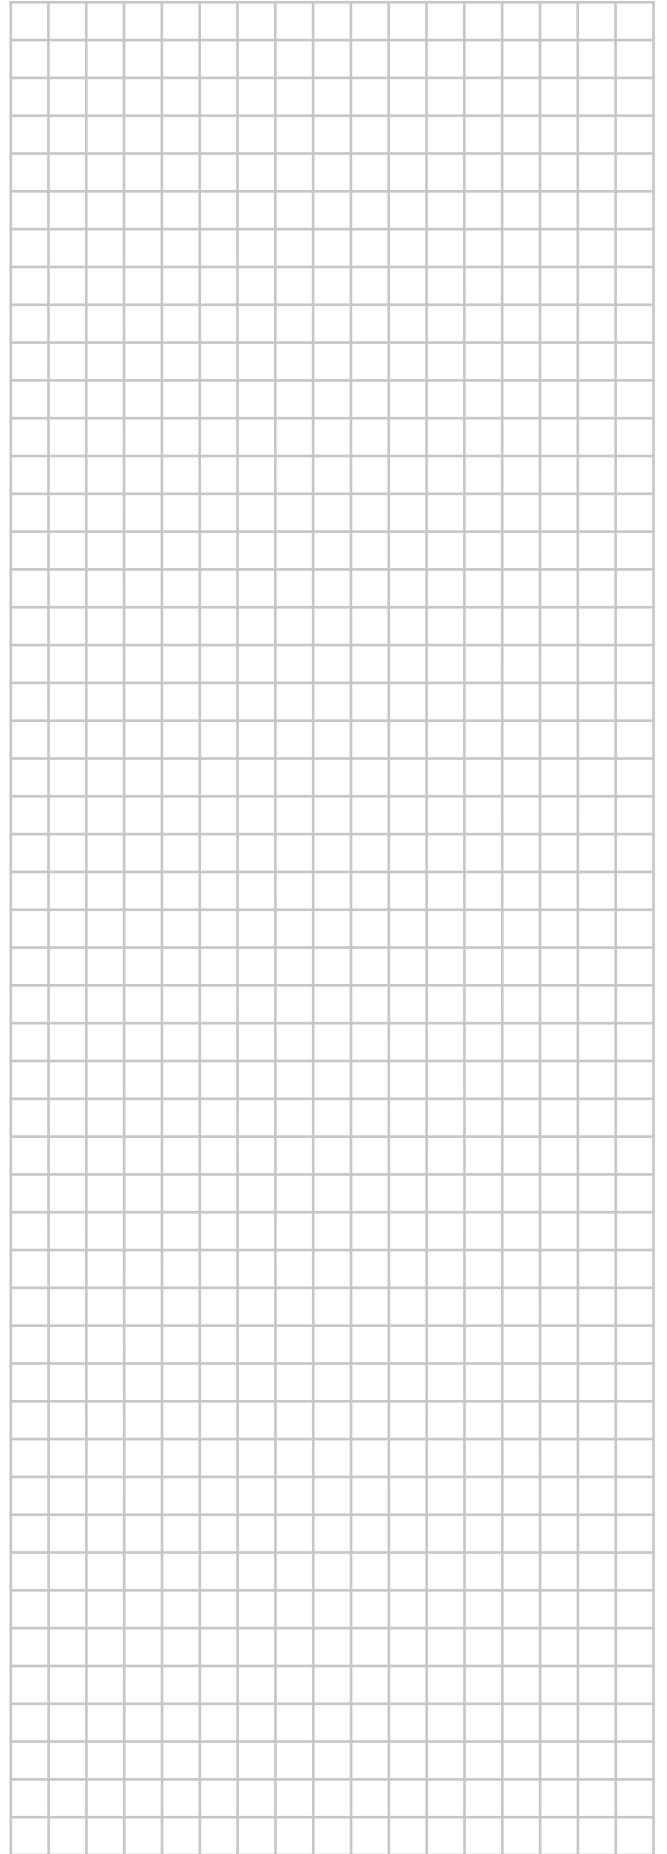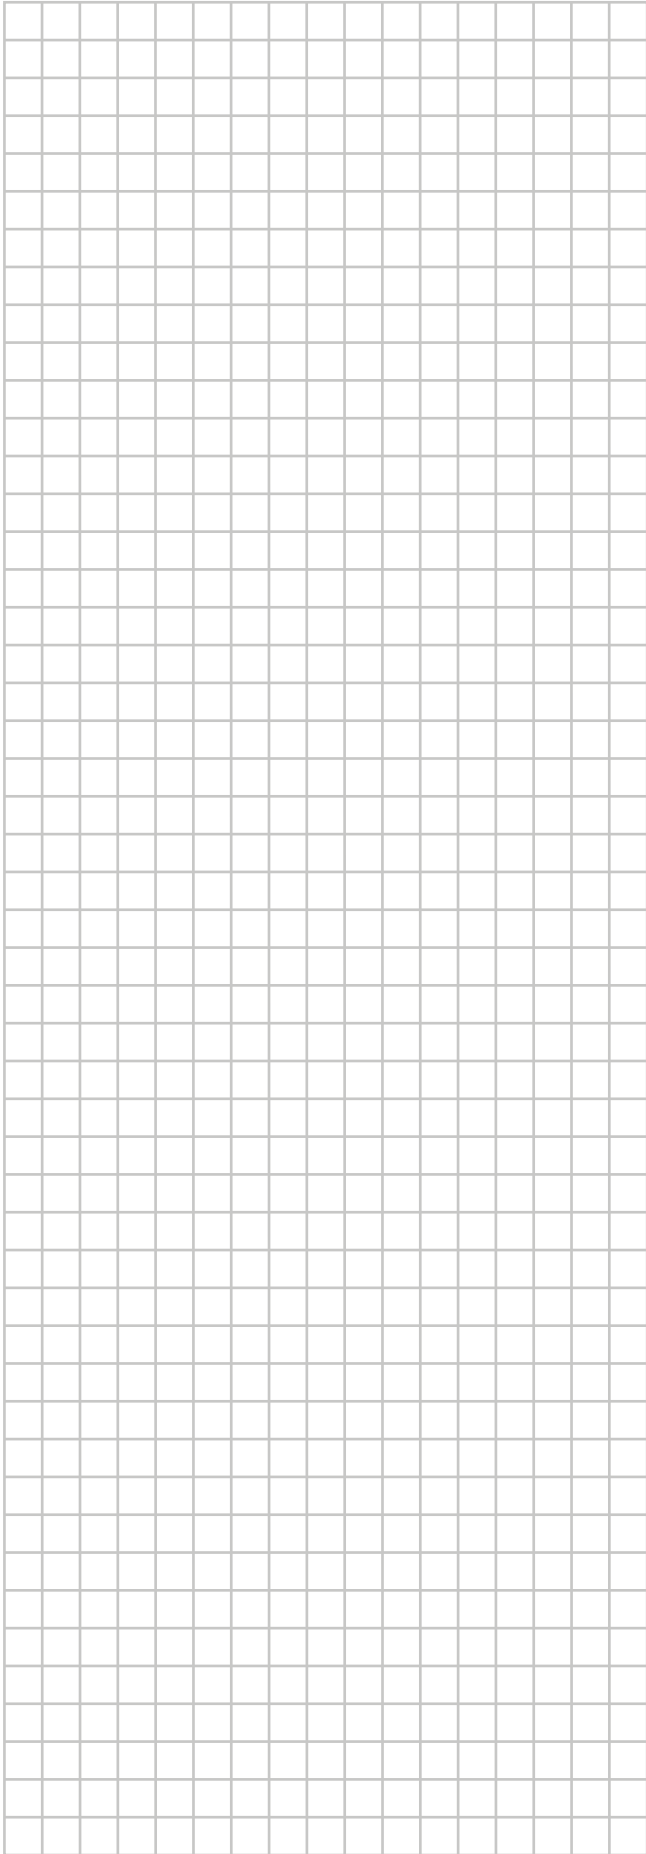



ERC



4P663485-1 C 00000004

Copyright 2021 Daikin

**DAIKIN EUROPE N.V.**

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4P663485-1C 2023.05